

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről *Ukk* (cím: 8347 Ukk, Kossuth u. 32., törzsszám: 15428419, képviseli: Komendánt Irén polgármester), *Rigács* (cím: 8348 Rigács, Kossuth u. 19., törzsszám: 15428402, képviseli: Tóth Józsefné polgármester), *Zalamegyes* (cím: 8348 Zalamegyes, Ady E. u. 16., törzsszám: 15428440, képviseli: Szanyi Mária Judit polgármester), *Megyer* (cím: 8348 Megyer, Fő u. 24., törzsszám: 15428392, képviseli: Pajter Krisztof László polgármester *községi Önkormányzatok*, a továbbiakban *Ellátásért felelősök*,

másrészről a *BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.* (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban *Víziközmű-szolgáltató* között az alábbi feltételek mellett,

a **Rigács ivóvízellátó víziközmű-rendszer-re** vonatkozóan.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működőtőke vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon lesterítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok község vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltira visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsőlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jeig tart.

A nemzeti vagyron része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a községi önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Rigács ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelősök**:

Ukk, Rigács, Zalamegyes, Megyer, községek önkormányzatai

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyorra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagykonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARST Zrt. kizárólag 132 községi önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARST Zrt. és a községi önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARST Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARST Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonátzállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyponba tartozik, (a BAKONYKARST Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARST Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelősök kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren Ellátásért felelősi jogok és kötelezettségek Ukk, Rigács, Zalamegyes, Megyer, községek önkormányzatainál állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** községi önkormányzatok között lakosság számuk arányában,

Ukk községi önkormányzat	358 fő	54,00 %
Rigács községi önkormányzat	205 fő	30,92 %
Zalamegyes községi önkormányzat	59 fő	8,90 %
Megyer községi önkormányzat	41 fő	6,18 %

illeti meg őket az átháramló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszertől független víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszertől független víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszertől független víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszertől független víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyontekelésre visszaszádott rendszertől független víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyontekelészt víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékesítéskor fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszertől független víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózatban belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszertől független víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a felkvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvéő **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyontekeszterükben az átvételéről gondoskodnak.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyomról és a rendszertől független víziközmű-elemekről részletes vagyonteltárt készíti, és a nyitó készletet **Ellátásért**

felelősöknek átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig területi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízta meg.

III.

A vagyonátszállással érintett víziközművek,
víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmiek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelősök** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályázatadás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszaatelve az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében

meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Több ellátásért felelős képviselőtében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9. § (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőtében eljáró **Ellátásért felelőt**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselőtében, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

Ellátásért felelősök ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan

Ukk Község Önkormányzatát

jelölik ki, mint képviselőtükben eljáró **Ellátásért felelőt**.

V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a

Vksztv. 9. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelőre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekelségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

VI.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszerrel átadási ponton keresztül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevő víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

VII. Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VIII. Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezeti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készíthőn. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hanyaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az árháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

IX

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - függelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé betherjeszti.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 10 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont áadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2 példány a tulajdont árvető **Ulk, Rigács, Zalamegyes, Megyer, községek önkormányzatait, mint Ellátásért felelősöket** illet meg.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Árháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyeztetési nyilatkozatol -mely hei oldalból, I-IX. fejezetekből és 4 mellékletből áll-
felek elővásiák, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatokat végrehajtásait magukra
nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 11.

.....
Ukk Község Önkormányzata
Ellátásért felelős Ukk

.....
Zalaegerszeg Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Rigács Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Meyrer Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záródeák:

Jelen megállapodást Ukk Község Önkormányzat képviselőtestülete a 105/2012. (11. hó 1. nap)
számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Rigács Község Önkormányzat képviselőtestülete a 63/2012.
(11. hó 1. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Zalaegerszeg Község Önkormányzat képviselőtestülete a 53/2012.
(11. hó 1. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Meyrer Község Önkormányzat képviselőtestülete a 58/2012.
(11. hó 1. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Ukk, Rigács, Megyer, Zalameggyes ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján az Ukk, Rigács, Megyer, Zalameggyes ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Ukk, Rigács, Megyer, Zalameggyes települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában osztódik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramolatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosszám adatokkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Ukk	358	54,00%
Rigács	205	30,92%
Zalameggyes	59	8,90%
Megyer	41	6,18%
Összesen:	663	100,00%

A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.

A kistérségi vízmű rendszerben Ukk, Rigács, Megyer, Zalameggyes települések ivóvízellátása a Zalaagyómörő, Gógánfa, Dabronc, Hettyefő, Zalaerdőd kistérségi ivóvízellátó vízmű-rendszeréhez csatlakozik.

A vízátvétel az Ukk, Rigács, Megyer, Zalameggyes ivóvízellátó víziközmű-rendszerbe a T1 távvezetéktről lecsatlakozó és Ukk, Rigács, Megyer, Zalameggyes betápláló vezetékére a lecsatlakozási pontnál telepített vízmérőhelyen történik.

Tartalék vízbázisa: az Ukk (K-4) mélyfűrésű kút, amely Ukk 038/2 hrsz.-ú ingatlanon található.

A vízmű-rendszer ivóvízellátó hálózatát műanyag anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízmű-rendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkielőlyők is.

Az állandó hálózati nyomás biztosítását, a fogyasztásingadozások kiegyenlítését, a főművi rendszerben üzemelő gógánfai AK 200-30 típusú aquaglóbusz látja el és juttatja a vizet a települések elosztó hálózataiba.


A kis vízfogyasztások miatt, az Ukk, Rigács, Megyer, Zalameggyes vízmű-rendszerben kiépült rigácsi 100 m³-es glóbusz és ukki csőtartályos 2 db átemelő nem üzemel.

Az átemelő Ukkon a 0166/2 hrsz. ingatlanon, a glóbusz a 061/7 hrsz.-ú rigácsi ingatlanon található. A létesítmények szükség esetén azonnal üzembe helyezhetők.

Az ukki nyomásfokozó villamosenergia- ellátása közszégi ktsfeszültségű hálózatról van biztosítva. Földkábelen keresztül csatlakozik a hálózatra.

A folyamattírányító rendszer részét képező helyi PLC berendezés vezérli a szivattyúkat, és biztosítja az automatikus ill. programvezérelt üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfitiggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyonteltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózáti vízmennyiség mérők, a vízkezelő berendezés (klórozás), a kút átemelő beépített szivattyú.

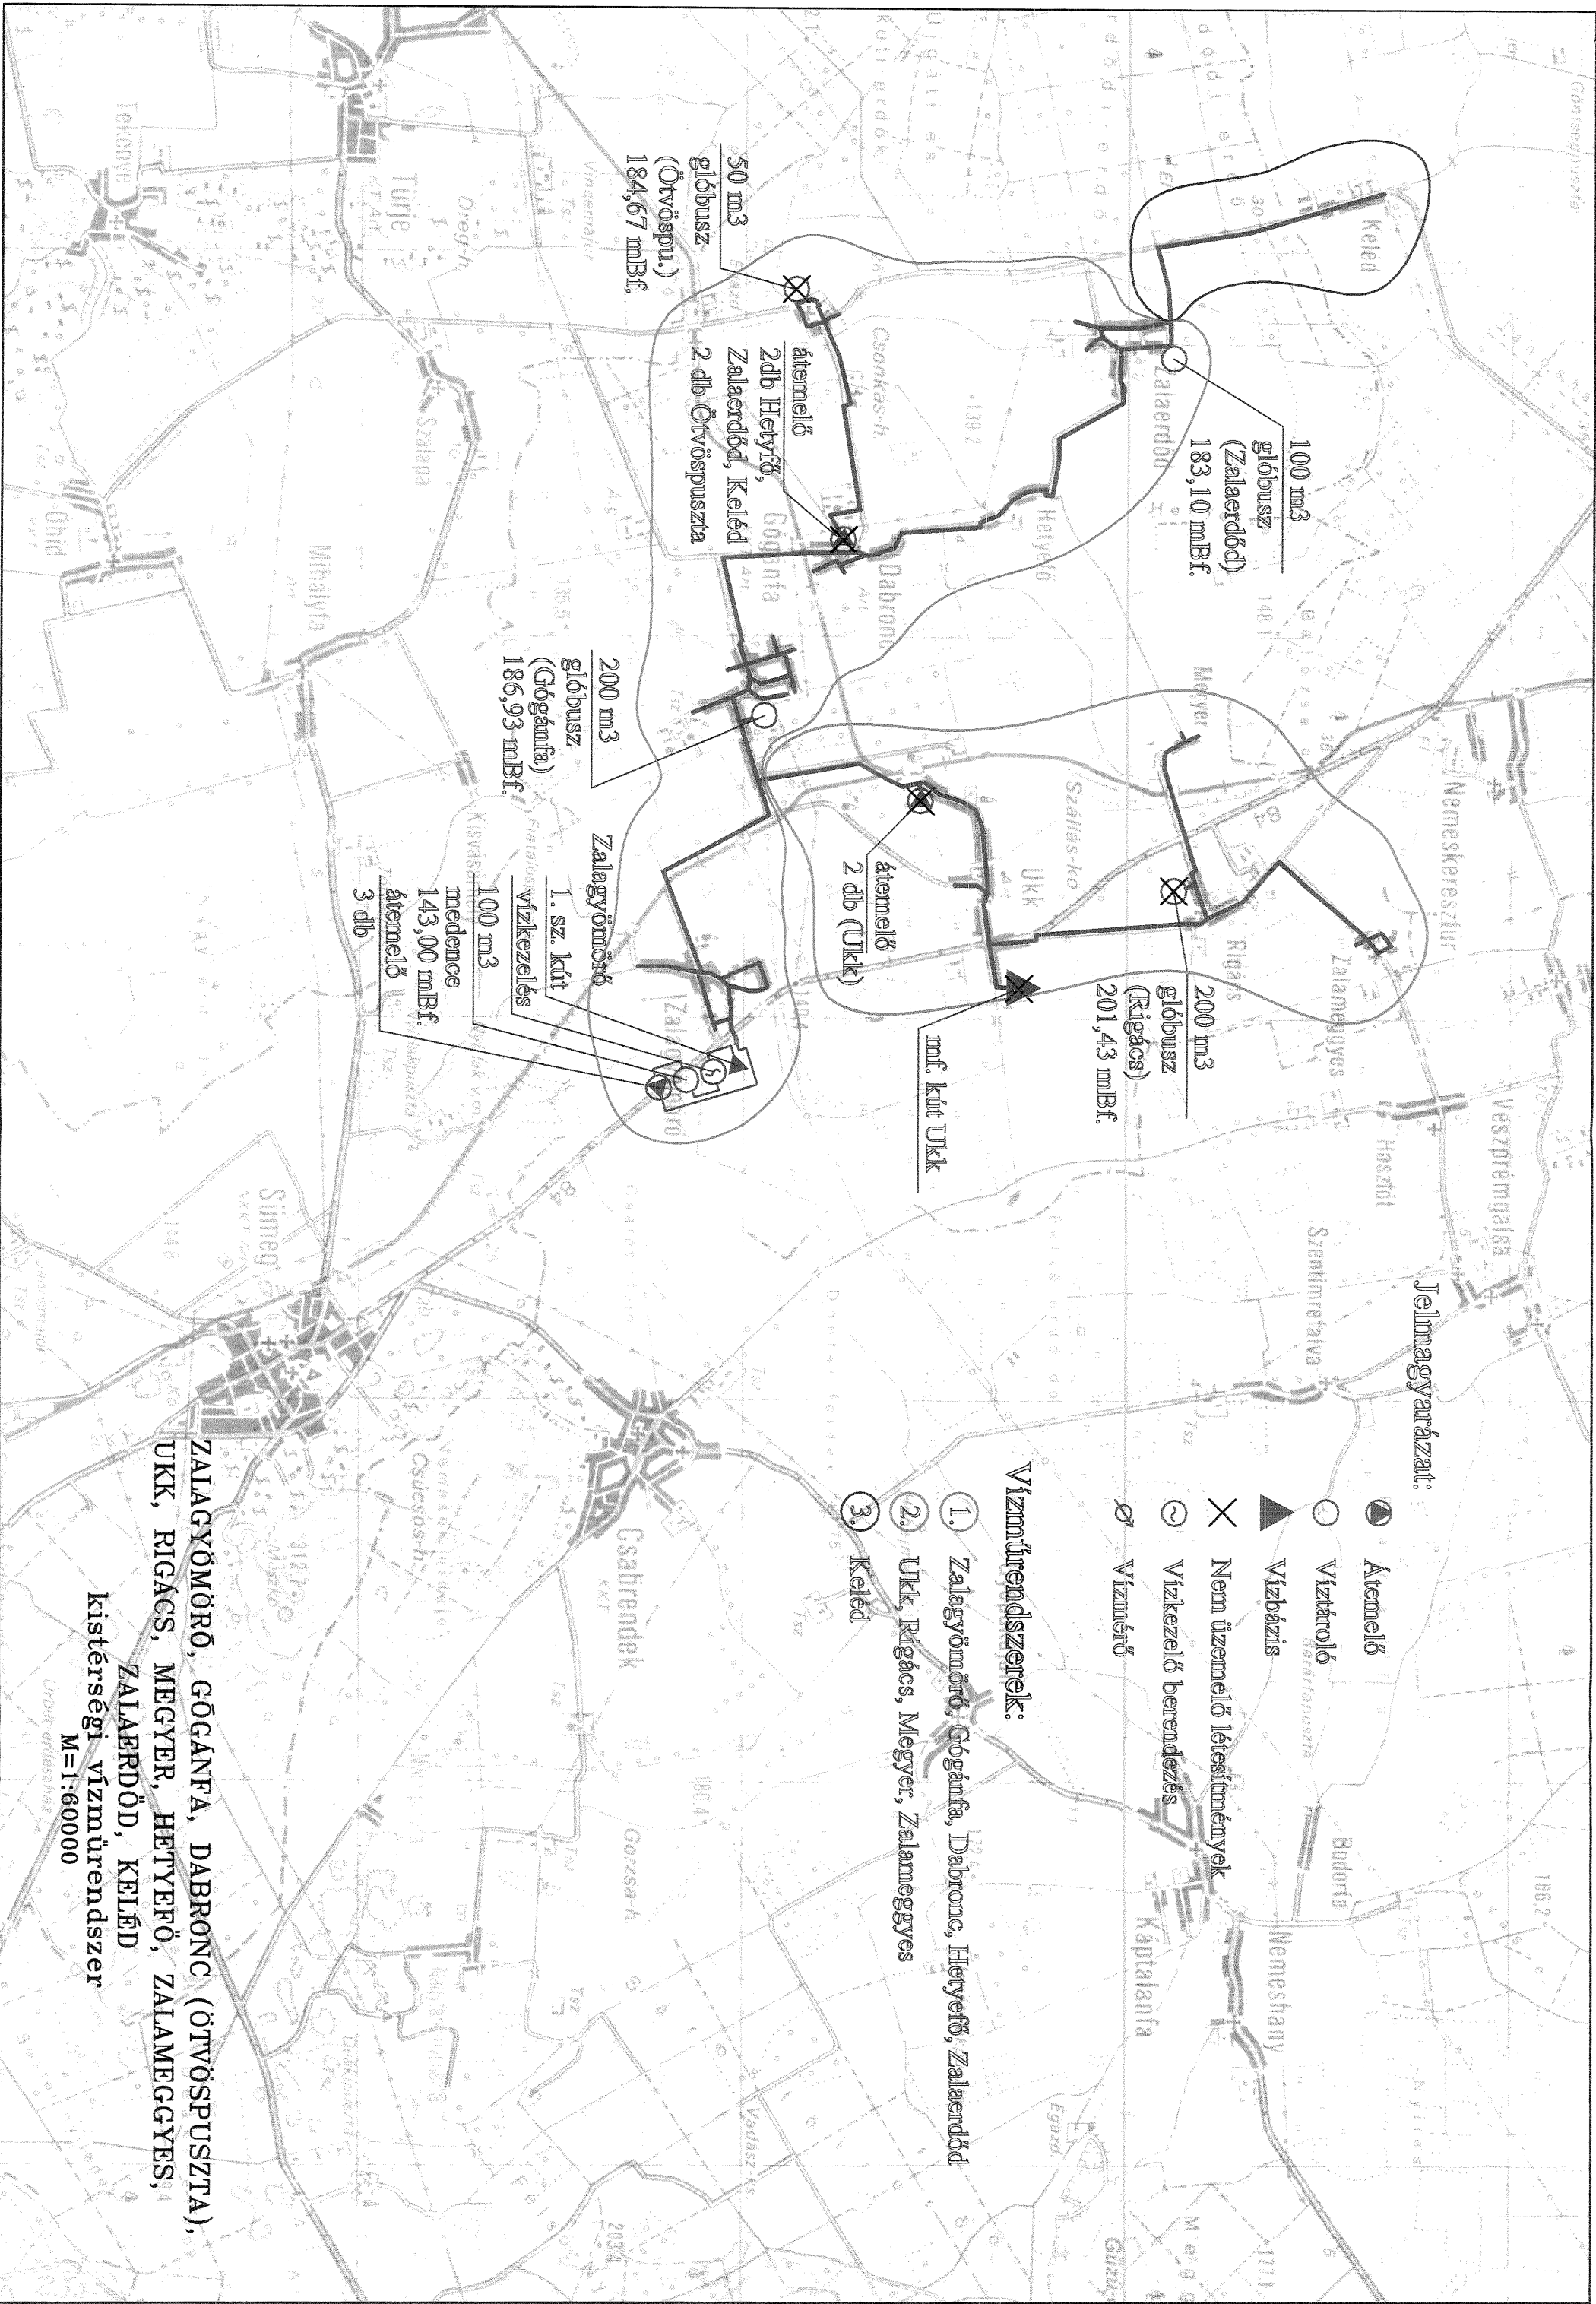

Ellátásért felelős: **Megyer**

Tulajdoni arány:

6,18%

A 2011. december 31-i vagyonteltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Rigács ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Gógánfa-Ukk távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.819,00	m	75.617	víziközmű vagyon
Megyer vízvezeték-hálózat	bekötés	32 db	200,00	m	23.766	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D32 KPE	60,00	m	296	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	256,00	m	24.858	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	532,00	m	31.466	víziközmű vagyon
Rigács 100 m3 glóbusz	100 m3 glóbusz	AK 100-30	100,00	m3	159.690	víziközmű vagyon
	kerítés		40,00	m	2.353	víziközmű vagyon
Rigács vízvezeték-hálózat	bekötés	119 db	600,00	m	87.661	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D32 KPE	298,00	m	1.470	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	680,00	m	40.219	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.578,00	m	126.407	víziközmű vagyon
Rigács-Megyer távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.281,00	m	132.601	víziközmű vagyon
Rigács-Zalameggyes távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.423,00	m	96.440	víziközmű vagyon
Ukk 50 m3 glóbusz	védterület	Ukk 010/2 hrsz	5.478,00	m2	27.069	víziközmű vagyon
Ukk átemelő gépház	átemelő gépház		12,00	m2	80.937	víziközmű vagyon
	elektromos kábelek		1.580,00	m	0	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Megyer**

Tulajdoni arány:

6,18%
A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése Rigács ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Ukk átemelő gépház	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00	db	3.940	víziközmű vagyon
Ukk mélyfűrésű kút K-4	védterület	Ukk 038/2hrsz.	1.170,00	m2	5.810	víziközmű vagyon
	mélyfűrésű kút K-4 és kezelőépület		805,00	m	12.147	víziközmű vagyon
Ukk vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA80 ac	300,00	m	11.594	víziközmű vagyon
	bekötés	168 db	701,00	m	99.680	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA60 ac	2.204,00	m	3.868	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	259,00	m	10.958	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	2.400,00	m	114.438	víziközmű vagyon
Ukk-Rigács távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.500,00	m	130.153	víziközmű vagyon
Zalameggyes vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D32 KPE	425,00	m	2.099	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D25 KPE	70,00	m	300	víziközmű vagyon
	bekötés	42 db	130,00	m	29.694	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	570,00	m	16.010	víziközmű vagyon
Összesen					1.351.541	

Ellátásért felelős: **Rigács**

Tulajdoni arány:

30,92%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Rigács ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Gógánfa-Ukk távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.819,00	m	378.327	víziközmű vagyon
Megyer vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D32 KPE	60,00	m	1.483	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	256,00	m	124.367	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	532,00	m	157.429	víziközmű vagyon
	bekötés	32 db	200,00	m	118.909	víziközmű vagyon
Rigács 100 m3 glóbusz	kerítés		40,00	m	11.774	víziközmű vagyon
	100 m3 glóbusz	AK 100-30	100,00	m3	798.969	víziközmű vagyon
Rigács vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D32 KPE	298,00	m	7.359	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	680,00	m	201.223	víziközmű vagyon
	bekötés	119 db	600,00	m	438.594	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.578,00	m	632.439	víziközmű vagyon
Rigács-Megyer távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.281,00	m	663.439	víziközmű vagyon
Rigács-Zalameggyes távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.423,00	m	482.518	víziközmű vagyon
Ukk 50 m3 glóbusz	védterület	Ukk 010/2 hrsz	5.478,00	m2	135.429	víziközmű vagyon
Ukk átemelő gépház	elektromos kábelek		1.580,00	m	0	víziközmű vagyon
	átemelő gépház		12,00	m2	404.948	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Rigács**

Tulajdoni arány:

30,92%

A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Rigács ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Ukk átemelő gépház	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00	db	19.709	víziközmű vagyon
Ukk mélyfúrású kút K-4	védterület	Ukk 038/2hrs.	1.170,00	m2	29.064	víziközmű vagyon
	mélyfúrású kút K-4 és kezelőépület		805,00	m	60.776	víziközmű vagyon
Ukk vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA60 ac	2.204,00	m	19.352	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	300,00	m	58.011	víziközmű vagyon
	bekötés	168 db	701,00	m	498.722	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	259,00	m	54.825	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	2.400,00	m	572.552	víziközmű vagyon
Ukk-Rigács távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.500,00	m	651.177	víziközmű vagyon
Zalamegyes vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D25 KPE	70,00	m	1.504	víziközmű vagyon
	bekötés	42 db	130,00	m	148.570	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D32 KPE	425,00	m	10.503	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	570,00	m	80.107	víziközmű vagyon
Összesen					6.762.079	

Ellátásért felelős: **Ukk**

Tulajdoni arány:

54,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Rigács ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség	egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Gógánfa-Ukk távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.819,00	m	660.727	víziközmű vagyon
Megyer vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	256,00	m	217.201	víziközmű vagyon
	bekötés	32 db	200,00	m	207.668	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D32 KPE	60,00	m	2.589	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	532,00	m	274.942	víziközmű vagyon
	Rigács 100 m3 glóbusz	100 m3 glóbusz	AK 100-30	100,00	m3	1.395.352
	kerítés		40,00	m	20.564	víziközmű vagyon
Rigács vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D32 KPE	298,00	m	12.851	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.578,00	m	1.104.518	víziközmű vagyon
	bekötés	119 db	600,00	m	765.978	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	680,00	m	351.425	víziközmű vagyon
Rigács-Megyer távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.281,00	m	1.158.655	víziközmű vagyon
Rigács-Zalameggyes távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.423,00	m	842.686	víziközmű vagyon
Ukk 50 m3 glóbusz	védterület	Ukk 010/2 hrsz	5.478,00	m2	236.520	víziközmű vagyon
Ukk átemelő gépház	elektromos kábelek		1.580,00	m	0	víziközmű vagyon
	átemelő gépház		12,00	m2	707.220	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Ukk

Tulajdoni arány:

54,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Rigács ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Ukk átemelő gépház	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00 db	34.422	víziközmű vagyon	
Ukk mélyfúrású kút K-4	védterület	Ukk 038/2hrs.	1.170,00 m2	50.760	víziközmű vagyon	
	mélyfúrású kút K-4 és kezelőépület		805,00 m	106.142	víziközmű vagyon	
Ukk vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	2.400,00 m	999.929	víziközmű vagyon	
	bekötés	168 db	701,00 m	870.991	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	259,00 m	95.749	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	NA80 ac	300,00 m	101.312	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	NA60 ac	2.204,00 m	33.799	víziközmű vagyon	
Ukk-Rigács távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.500,00 m	1.137.244	víziközmű vagyon	
Zalameggyes vízvezeték-hálózat	bekötés	42 db	130,00 m	259.469	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D25 KPE	70,00 m	2.625	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D32 KPE	425,00 m	18.344	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D90 KPE	570,00 m	139.901	víziközmű vagyon	
Összesen				11.809.583		

Ellátásért felelős: **Zalameggyes**

Tulajdoni arány:

8,90%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Rigács ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység			Nettó érték	Vagyontípus
Gógánfa-Ukk távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.819,00	m	108.898	víziközmű vagyon
Megyer vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D32 KPE	60,00	m	427	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	532,00	m	45.315	víziközmű vagyon
	bekötés	32 db	200,00	m	34.226	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	256,00	m	35.799	víziközmű vagyon
	kerítés		40,00	m	3.389	víziközmű vagyon
Rigács 100 m3 glóbusz	100 m3 glóbusz	AK 100-30	100,00	m3	229.974	víziközmű vagyon
Rigács vízvezeték-hálózat	bekötés	119 db	600,00	m	126.244	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.578,00	m	182.041	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D32 KPE	298,00	m	2.119	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	680,00	m	57.921	víziközmű vagyon
Rigács-Megyer távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.281,00	m	190.963	víziközmű vagyon
Rigács-Zalameggyes távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.423,00	m	138.887	víziközmű vagyon
Ukk 50 m3 glóbusz	védterület	Ukk 010/2 hrsz	5.478,00	m2	38.982	víziközmű vagyon
Ukk átemelő gépház	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00	db	5.674	víziközmű vagyon
	elektromos kábelek		1.580,00	m	0	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Zalamegyes**

Tulajdoni arány:

8,90%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Rigács ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Ukk átemelő gépház	átemelő gépház		12,00	m2	116.560	víziközmű vagyon
Ukk mélyfúrású kút K-4	mélyfúrású kút K-4 és kezelőépület		805,00	m	17.493	víziközmű vagyon
	védterület	Ukk 038/2hrs.	1.170,00	m2	8.366	víziközmű vagyon
Ukk vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	2.400,00	m	164.803	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	259,00	m	15.781	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA60 ac	2.204,00	m	5.570	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	300,00	m	16.697	víziközmű vagyon
	bekötés	168 db	701,00	m	143.552	víziközmű vagyon
Ukk-Rigács távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.500,00	m	187.434	víziközmű vagyon
Zalamegyes vízvezeték-hálózat	bekötés	42 db	130,00	m	42.765	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D25 KPE	70,00	m	433	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	570,00	m	23.058	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D32 KPE	425,00	m	3.023	víziközmű vagyon
Összesen					1.946.394	
Víziközmű-rendszer összesen					21.869.597	

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
UKK	2	162	/19	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
UKK	2	162	/30	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
UKK	2	162	/31	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
UKK	2	162	/32	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
UKK	2	166	/3	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
UKK	2	166	/7	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
UKK	2	166	/8	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
UKK	2	167		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
UKK	2	168	/3	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
UKK	2	168	/4	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
UKK	2	168	/5	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
	2 külterület								

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgálat jogosultja	Cím			
RIGÁCS	2	5	/3	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/4	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/5	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/6	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/7	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	9	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/11	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/12	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/13	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/14	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/15	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.

RIGÁCS	2	5	/16	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/17	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/18	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/19	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/20	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/21	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/22	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	5	/23	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	12		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	13	5	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	14	/1	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.

RIGÁCS	2	25	/6	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	25	/8	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	25	/9	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	29		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	30	/6	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	30	/8	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	31	/2	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	32	/3	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	32	/4	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	32	/5	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	32	/6	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.

RIGÁCS	2	32 /7	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	32 /8	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	34	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RIGÁCS	2	61 /10	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
	2 külterület							

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgálat jogosultja	Cím			
ZALAMEGGYES	1	15		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
	1 belterület								

2/2. számú melléklet

Zalagyömrő-Zalamegyes-Ukk-Rigács-Megyer-Gógánfa-Dabronc-Hetyefő-Zalaerdőd-Keléd

vízbazis: Zalagyömrő vízműkút (K-4)

Itatósám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
70457/2011.	3413/2011.	89/2854-4055	2011.11.25	K, híd. A, B v.idom

Előírások Onkormányzatok számára:		Alaphatározat	Határidő
Kitáblázás		5.1. pont	1 év
szükség esetén kártalanítás		7.1. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése		8. pont	folyamatos
TESZ, HESZ módosítása		8. pont	folyamatos

Előírások Jegyző (építéshatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	9. pont	folyamatos

90122-a. 179/188

2011. 6. 09



KÖZEP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

JOGERŐS

a 2004. évi CXI. törvény alapján,
20...AA...AA...25

osztályvezető

Ügyszámunk: 3413/2011.
Iktatószámunk: 94054/11
Vízikönyvi szám: 89/2854-4055
Ügyintézőnk: Imolai Csilla/Kiss Hajnalka

670-11/2011/2-1

Tárgy: Zalaagyómörői vízbázis külső védőidom, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának
kijelölésére és kialakítására vonatkozó határozat kijavítása

HATÁROZAT

1. A Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út. 41., KÜJ:100364439; KSH:11338024-3600-114-19) [üzemeltető], valamint Dabronc (8343 Dabronc, Kossuth u. 60., KÜJ:100144521; KSH:15428378-8411-321-19), Gógánfa (8346 Gógánfa, Deák F. u. 23., KÜJ:100147832; KSH:15427559-8411-321-19), Hegyefő (8344 Hegyefő, Kossuth L. u. 35., KÜJ:100149375; KSH:15428385-8411-321-19), Keltéd (8349 Keltéd, Hunyadi u. 21., KÜJ:100151563; KSH:15424532-8411-321-18), Megyer (8348 Megyer, Fő u. 24., KÜJ:100155789; KSH:15428392-8411-321-19), Rigács (8348 Rigács, Kossuth L. u. 19., KÜJ:100161894; KSH:15428402-8411-321-19), Útk (8347 Útk, Kossuth L. u. 32., KÜJ:100168044; KSH:15428419-8411-321-19), Zalaerdőd (8344 Zalaerdőd, Petőfi S. u. 37., KÜJ:100169650; KSH:15428433-8411-321-19), Zalaagyómörő (8349 Zalaagyómörő, Fő u. 2., KÜJ:100169661; KSH:15428433-8411-321-19), Zalamegyes (8348 Zalamegyes, Ady E. u. 16., KÜJ:100169708; KSH:15428440-8411-321-19) Községek [engedélyesek] részére a Zalaagyómörő kistérségi vízellátó rendszer vízbázisának vízminőség védelme tárgyában kiadott 3413/2011. ügyszámú (70457/2011. iktatószámú) határozatot (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

kijavítom.

- 1.1 Az alaphatározat 2.2. pontjában (Külső védőidom) foglaltakat az alábbiak szerint javítom ki:
A külső védőidom felszín alatti része 224 mBf-i (365 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 384 mBf-i (525 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.
- 1.2. Az alaphatározat 2.3.1. pontjában (Hidrogeológiai „A” védőidom) foglaltakat az alábbiak szerint javítom ki:
Alsó síkja 384 mBf (525 m), felső síkja 219 mBf (360 m) szinten határozható meg.
- 1.3. Az alaphatározat 2.3.2. pontjában (Hidrogeológiai „B” védőidom) foglaltakat az alábbiak szerint javítom ki:
Alsó síkja 384 mBf (525 m), felső síkja 209 mBf (350 m) szinten határozható meg.

Kérjük, hogy válaszában hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúesztér 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő:
Honlap: <http://kdktvf.zoldhatosag.hu> Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-13⁰⁰
Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

2. Az alaphatározat egyéb itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fentartom.
3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
4. Az eljárást hivatalból folytatam le, így illeték és igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyesnek nem kellett fizetnie, valamint egyéb eljárási költség nem merült fel.
5. E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 3413/2011. ügyszámú (70457/2011. iktatószámú) határozatával kijelölte a Zalgayömrői vízbázis külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomát.

Az engedélyesek megbízásából eljáró Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. (1024 Budapest, Römer Flóris u. 12-14.) 2011. szeptember 6 - án érkezett beadványában – a jogorvoslatra nyitva álló határidőn belül – észrevételezte, hogy a javasolt védőidomok méretében elírás történt.

A megbízott beadványához csatolta a Zalgayömrői vízbázis védőidom síkjának táblázatos ábrázolását.

Jelen határozatom 1.1., 1.2. és 1.3. pontjában - a beadványban foglaltakkal egyetértve - az alaphatározat érintett részét hivatalból kijavítottam.

A határozatom kijavításának jogalapja a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló* 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 81/A.§ (1) bekezdése és a (2) bekezdés c) pontja.

A Felügyelőség döntését a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatok elvégzésének szabályairól szóló* 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1)-(2) bekezdése és a *vízgazdálkodásról szóló* 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a *vízügyi igazgatási szervek vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló* 23/1998. (XI. 6.) KHMV rendelet 10. § (3), (4) bekezdése alapján rendelkezem.

Az eljárási költség viseléséről a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontja alapján rendelkeztem.

A határozatommal szemben a Ket. 81/A § (3) bek. értelmében fellebbezési lehetőség nincs.

Jelen határozatom a Ker. 128. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel, a kézhezvétellel egyidejűleg jogerőre emelkedik.

Jelen határozatom hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KÖM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. november 11.

Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából, távollétében

Serné Móri Anikó s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes

Kiadmány hitelezői:

Simon Ilona

engedélyezési előadó

Posta c. 179 188

2011. 12. 09.

161. u. 1 670-11/2011-1



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

JÖGFERŐS

a 2004. évi CXI. törvény alapján
20..M...A...2.S...

V...és...
osztályvezető

Ügyszámunk: 3413 /2011.

Iktatószámunk: 70457/2011.

Vizikönyvi szám: 89/2854-4055

Ügyműködők: Imolai Csilla/Kiss Hajnalka

Tárgy: Zalaagyömrői vízbázis külső védőidom, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának
kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

A Dabronc, Gógánfa, Hetefő, Keléd, Megyer, Rigács, Ukk, Zalaerdőd, Zalaagyömrő,
Zalamegyes Községek közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Zalaagyömrő
kistérségi vízellátó rendszer vízbázisának vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében
meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelöltek ki.

A BAKONYKARSZT Zrt. – t (továbbiakban: üzemeltető), továbbá Dabronc (8343 Dabronc,
Kossuth u. 60., KÜJ:100144521; KSH:15428378-8411-321-19); Gógánfa (8346 Gógánfa, Deák F. u.
23., KÜJ:100147832; KSH:15427559-8411-321-19); Hetefő (8344 Hetefő, Kossuth L. u. 35.,
KÜJ:100149375; KSH:15428385-8411-321-19); Keléd (8549 Keléd, Hunyadi u. 21., KÜJ:
100151563; KSH:15424532-8411-321-18); Megyer (8348 Megyer, Fő u. 24, KÜJ: 100155789; KSH:
15428392-8411-321-19); Rigács (8348 Rigács, Kossuth L. u. 19., KÜJ:100161894; KSH:15428402-
8411-321-19); Ukk (8347 Ukk, Kossuth L. u. 32., KÜJ:100168044; KSH:15428419-8411-321-19);
Zalaerdőd (8344 Zalaerdőd, Petőfi S. u. 37., KÜJ:100169650; KSH:15428433-8411-321-19);
Zalaagyömrő (8349 Zalaagyömrő, Fő u. 2., KÜJ:100169661; KSH:15428433-8411-321-19) és
Zalamegyes Község Önkormányzatát (8348 Zalamegyes, Ady E. u. 16., KÜJ:100169708;
KSH:15428440-8411-321-19) (engedélyesek) az együttes felelősségvisselés terhe mellett kötelezem
arra, hogy a kijelölt védőidomoknak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály
szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt
időpontig végezzék el, illetve azok elvégzésétől gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyesek,
mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyontának tulajdonosai/értékelői és a
BAKONYKARSZT Zrt., mint üzemeltető között 2011. július 05. -én megkötött megállapodásra.

Kérjük, hogy vállalkozáson kívülnek az írás számonkra!!

Telefon: (22) 514-300	Székesfehérvár, Hosszúsétány 1.	Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564	Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137	Ügyfélfogadási idő:
Honlap: http://kdiktivf.zoldhatosag.hu		Hétfő, Szerda: 9 ⁰⁰ -15 ⁰⁰



KÖZEP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.	Érkezési dátuma
A35284	2011. AUG. 23.
Szignál-szerző / ügyintéző	
100. 0.	
Íktatási szám	Íktatás szám
670-9/2011/2-1	
Vezető név	Műszaki ig.
	Gazdai ig.

Ügyszámunk: 3413 /2011.
Íktatószámunk: 70457/2011.
Vízikönyvi szám: 89/2854-4055
Ügyintézőnk: Imolai Csilla/Kiss Hajnalka

Tárgy: Zalaagyömrői vízbázis külső védőidom, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának
kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

A Dabronc, Gógánfa, Hetefő, Keléd, Megyer, Rigács, Úkk, Zalaerdőd, Zalaagyömrő, Zalamegyes Községek közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Zalaagyömrő kistérségi vízellátó rendszer vízbázisának vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelölők ki.

A BAKONYKARSZT Zrt. – t (továbbiakban: üzemeltető), továbbá Dabronc (8343 Dabronc, Kossuth u. 60., KÜJ:100144521; KSH:15428378-8411-321-19); Gógánfa (8346 Gógánfa, Deák F. u. 23., KÜJ:100147832; KSH:15427559-8411-321-19); Hetefő (8344 Hetefő, Kossuth L. u. 35., KÜJ:100149375; KSH:15428385-8411-321-19); Keléd (8349 Keléd, Hunyadi u. 21., KÜJ:100151563; KSH:15424532-8411-321-18); Megyer (8348 Megyer, Fő u. 24., KÜJ:100155789; KSH:15428392-8411-321-19); Rigács (8348 Rigács, Kossuth L. u. 19., KÜJ:100161894; KSH:15428402-8411-321-19); Úkk (8347 Úkk, Kossuth L. u. 32., KÜJ:100168044; KSH:15428419-8411-321-19); Zalaerdőd (8344 Zalaerdőd, Petőfi S. u. 37., KÜJ:100169650; KSH:15428433-8411-321-19); Zalaagyömrő (8349 Zalaagyömrő, Fő u. 2., KÜJ:100169661; KSH:15428433-8411-321-19) és Zalamegyes Község Önkormányzatát (8348 Zalamegyes, Ady E. u. 16., KÜJ:100169708; KSH:15428440-8411-321-19) (engedélyesek) az együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzésétéről gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyesek, mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyományának tulajdonosai/érdekeltei és a BAKONYKARSZT Zrt., mint üzemeltető között 2011. július 05. - én megkötött megállapodásra.

Kérjük, hogy világhálónban hivathozzunk az íktatószámunkra!!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúséteri 1. 10-3110 Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő:
Honlap: <http://kdiktivf.zoldhatosag.hu> Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Zalaagyómörő K-4 kataszteri számú vízműkút

A vízmű üzemeltetési engedélye a 21.161-2/1996. ügyszámú, a 20.277/1998. ügyszámú, a 20.402/1999. ügyszámú, a 21085-3/2001-II. ügyszámú, a 22.365/2002. ügyszámú, a 38466-3/2005. ügyszámú, a 26054/2006. ügyszámú (26398/2007. ikt. számú), a 2491/2009. ügyszámú (22182/2009. ikt. számú) és a 2491/2009-I. ügyszámú (35020/2009. ikt. számú) határozatokkal módosított 20.031/1996. ügyszámú alaphatározat. Az engedély vizikönyvi száma: 89/2854-4055

A védendő vízkészlet (engedélyezett víztermelés): 400 m³/nap, azaz 146.000 m³/év. [2491/2009. ügyszámú és 22182/2009. ikt. számú határozat alapján]

A védendő víztermelés (mérézési vízhozam): A távlati vízigényt is figyelembe véve éves átlagban 800 m³/nap

A vízádó: részben felső kréta márgás, mészmárgás rétegek, illetve domináns az ez alatt közvetlenül települt felső-triász földolomit. A kútban 102 m-ig felső pannóniai agyagos, homokos rétegeket harántoltak, majd 379 m-ig felső kréta márgás, mészmárgás üledéket. Ez alatt található a felső-triász dolomit, melyet 550 m-ig tártak fel.

A kitermelt víz típusa: karsztvíz

Vízminőség: A kút vize kalcium- magnézium hidrogénkarbonátos karsztvíz, viszonylag alacsony ásványi anyag tartalommal. A víz igen kedvező minőségű, nitrít, nitrát, ammónium ionok nem mutathatók ki, kímurási határérték alatt vannak a vizsgált nehézfémek, szerves mikroszennyezők is.

A kút vízének trícium tartalma (< 0,5 TU) arra utal, hogy friss beszivárgást, felszínközei fiatalabb komponens nem tartalmaz.

A védendő vízbázis főbb műszaki jellemzői:

A védelem alá helyezett vízkivételi mű, a Zalaagyómörő K-4 kataszteri számú kút a Zalaagyómörő község külterületén, a 042/2 hrsz.-ú ingatlanon található.

	1. számú termelő kút
Létesítés éve	1988
Üzemeltetés módja	üzemelő
Kataszteri szám	Zalaagyómörő K-4
Helyrajzi szám	042/2
Kömvézetvédelmi Területi jel	102224211
EOV X	187 951
EOV Y	512 261
EOV Z	141,33
csővezet talpmélység (m)	535,2
Szűrőzés (m-m)	364,9-525,1 m között
Nyugalmi vízszint ^{szomszédos} (m)	- 55,3
Nyugalmi vízszint (m)	- 22
Maximális vízhozam ^{üzemeltetési} (l/perc)	2000
A kifolyó víz hőmérséklete (°C)	32,7

2. A védőterület, védőidomok meghatározása:

A vízmű üzemének hidrodinamikai modellezése (állandó) permanens állapotot leíró modellel történt.

A hidraulikai modell vizsgálatok a VISUAL MODFLOW 4.1 szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások a MODPATH 3.0 verziójával történtek.

2.1. Belső védőterület: Zalaagyörmörő, 042/2 hrsz. - ú ingatlan

A belső védőterület rendelkezése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyveződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási csatlakozások védelmére előírtak a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerinti számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.

Jelen esetben a 20 napos elérési idejű belső védőterület már kialakított, kb. 28×40 m nagyságú, 1170 m²-es terület, amely a 20.03/1996. újszámú és a 26054/2006. újszámú (26398/2007. ikt. számú) számú határozatokkal került kijelölésre. A Zalaagyörmörő, 042/2 hrsz. - ú ingatlan tulajdonosa Dabroné, Györfi, Hetyerő, Zalaerdő, és Zalaagyörmörő Község Önkormányzata.

2.2. Külső védőidom:

A külső védőidom rendelkezése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási csatlakozások védelmére előírtak a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerinti számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért külső védőidomot jelöltek ki.

A külső védőidom egy közel négyzet alapú hasáb, mely alap és fedőlapjának oldalhossza 100 m, a hasáb magassága 160 m (a vízadóban szűrőzött szakasz). A külső védőidom felszín alatti része 384 mBf-i (325 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 224 mBf-i (365 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A külső védőidom felszíni vetületének kiterjedése 1 ha.

A vízbázis külső védőidomát az 1:4.000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Zalaagyörmörő külterület:

042/13	042/14	042/15
a	a	a

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3. Hidrogeológiai védőidomok:

A hidrogeológiai védőidom rendelkezése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

2.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási mélyek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „A” védőidom került kijelölésre.

A hidrogeológiai „A” védőidom (a külső védőidommal együtt) egy téglalap alapú hasábbal közelíthető idom, mely alap és fedőlapjának oldalhosszúsága kb. 420, illetve 170 m, a hasáb magassága 165 m. Alsó síkja 384 mBf (525 m), felső síkja 119 mBf (360 m) szinten határozható meg.

Az 5 éves elérési idejű „A” zóna felszíni vetületének kiterjedése 6,4 ha.

A hidrogeológiai „A” védőidomot a tervdokumentáció 9. sz. melléklete és az 1:4.000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Zalagyömörő külterület:

042/13	042/14	042/15
a	a	a

A földt. betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részen a külső védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízkönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3.2. Hidrogeológiai „B” védőidom:A hidrogeológiai „B” védőidom az a terület, ahonnan a víz 5 év és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási mélyek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „B” védőidom került kijelölésre.

A hidrogeológiai „B” védőidom egy nyolcszög alapú hasábbal közelíthető, melynek felszíni vetülete a kunktól ÉK-i irányba mintegy 950 m-re nyúlik el, a hasáb magassága 175 m. Alsó síkja 284 mBf (525 m), felső síkja 209 mBf (350 m) szinten határozható meg.

A hidrogeológiai „B” védőidomot a tervdokumentáció 9. sz. melléklete és az 1:4.000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A hidrogeológiai „B” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

Zalagyömörő külterület:

041	042/6	042/7	042/8	042/9	042/10	042/11	042/12	042/14	042/15
042/16	045/9							b	b
a b									

A földt. betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a hidrogeológiai „A” védőidomot is, így az ingatlan azon részén a hidrogeológiai „A” védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A dőlt berüvel szedett és aláhírozott helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részén a külső védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A hidrogeológiai „B” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

3. A vízbázis védőterületeire, védőidomaira vonatkozó előírások:

3.1. A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.2. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Tilos:

- a bányászat, valamint
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményeiből függően megengedhető:

- fűrés, új kút létesítése.

3.2. A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.3.1. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:

- a bányászat.

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményeiből függően megengedhető:

- fűrés, új kút létesítése,
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

3.3. A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.3.2. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményeiből függően megengedhető:

- a bányászat,
- fűrés, új kút létesítése, valamint
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

4. Potenciális szennyezőforrások:

Jelenleg a hidrogeológiai védőidomokon nincs intézkedést igénylő szennyezőforrás.

5. A védőidomok kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Az engedélyvesek kötelesek:

- 5.1. A védőidomok felszíni vetületeinek határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

6. A védőidomok fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

A BAKONYKARSSZT Zrt. kötelese:

- 6.1. A külön jogszabály, valamint a védőidomokat megállapító határozat és az üzemeltetési szabályzat szerint gondoskodni a védőidomok fenntartásához szükséges létesítményekről, ezek fenntartásáról, üzemeltetéséről.
- 6.2. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyágát, beleértve a védőidom környezetében folytatott tevékenységet is.
- 6.3. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 6.4. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 6.5. A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményéről függően intézkedni a kijelölt védőidomok módosításáról.
- 6.6. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 6.7. A felszín alatti víz paramétereinek és minőségének nyomon követésére a termelőknél vett vízmininták analitikai vizsgálatát a következő komponensek tekintetében el kell végezni:
- *Felvételek:* fajiagos vezetőképesség, NH_4 , NO_3 , NO_2 , KOL_{ps} , Cl
 - *Évente:* fajiagos vezetőképesség, pH , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , NH_4 , NO_3 , NO_2 , összes keménység (ÖK), m lugosság, KOL_{ps} , összes cianid, As
 - *6 évente:* oldott oxigén, PO_4 , anionaktív detergens, fenol index, AOX (halogén tartalmú szerves vegyületek), BTEX, VOCI (illékony klórozott szénhidrogének), TPH (C_{10} - C_{40}), Sb , As , Mg , Cd , Cr , Ni , Pb , Cu , Se , Al
- 6.8. A vízminintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és vízszintmérési adatokat közzételeve évente egyszer, a tárgyévét követő március 31-ig kell a Felügyelőségre megküldeni valamennyi vizsgált vízmininta tekintetében!
- 6.9. A felszín alatti vízminítavételezés, valamint a felszín alatti vízszintmérési időponjtát a minítavételezés, valamint a vízszintmérés előtt 15 nappal a Felügyelőségre be kell jelenteni.
- 6.10. A kút és szerezvényeinek folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni.

7. Egyéb előírások

7.1. A védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek túlni a védőidom kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás az Önkormányzatokat terheli.

7.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízsziget károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekről, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.

7.3. A védőidomok kijelölésével érintett *ingatlan tulajdonosa*, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőidomok kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján *köteles látni*, hogy a vízellátásműny üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetészerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.

8. A jogerős határozattal megkeresem Zalagyömörő Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tilások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, területfejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítására.

9. A jogerős határozattal megkeresem Sümeg Város Jegyzőjét (építési hatóságot), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tilások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési eljárásokban.

10. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Oktartár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a Vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

11. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási díj nem merült fel.

12. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 3 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Bakonykarszt Zrt. üzemeltetési területén 23 település ivóvízellátását biztosító 9 sértülékény vízbázis biztonságba helyezése és biztonságban tartása érdekében alakult meg a Bakonykarszt Zrt. Szolgáltatási Területen Üzemelő Sértülékény vízbázisok Diagnosztikai Vizsgálatára pályázó Önkormányzatok Társulása. A Társulás megpályázta az Európai Kohéziós Alapból származó támogatást, amely a Nemzeti Fejlesztési Úgyminiszernek az „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” címmel, a KEOP-2009-2.2.3/A fejezetben belüli volt elérhető. A Társulás sikeres pályázatát követően nyílt közbeszerzési eljárással választotta ki a Schultz és Fiai Bt., a Vízimolnár Kft. és a Hydrosys Kft. által alkotott konzorciumot a projekt megvalósítására.

Dabronc-, Gógánfa-, Herceő-, Keléd-, Megyer-, Rigács-, Ulk-, Zalaerdőd-, Zalaagyömrő-, Zalamegyes Községek Önkormányzata a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátási szolgáltató vállalkozások védelméről szóló* 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében elkészítette a Zalaagyömrői vízbázis biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervét, mely csatolásával, 2011. február 08.- án kelt beadványában kérte a külső és a hidrogeológiai védőidomok kijelölését.

A megbízott konzorcium benyújtotta az általa 2011. év januárja során készített, „A Bakonykarszt – KEOP 2009-2.2.3/A Projekt, Üzemelő sértülékény vízbázisok védelme a Bakonykarszt szolgáltatási területén. Zalaagyömrői vízbázis biztonságba helyezési és biztonságban tartási terv” című tervdokumentációt, a GEO-CART Földmérő Mérnöki Iroda Bt. 8200 Veszprém, Tiszafa u. 2/A (Zrínszki Károly) által készített 1:4000 méretarányú vázrajzot, valamint a Dabronc-, Gógánfa-, Herceő-, Keléd-, Megyer-, Rigács-, Ulk-, Zalaerdőd-, Zalaagyömrő-, Zalamegyes Községek Önkormányzata, mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai/érdekeltei és a BAKONYKARSZT Zrt., mint leendő üzemeltető között, 2010. július 05. - én kelt megállapodást (továbbiakban: megállapodást).

A vizsgálat Zalaagyömrő K-4. kataszteri számú kút szolgáltart ivóvizet a községnek. A terület vizsgálatakor potenciális szennyezőforrást nem azonosítottak. A védőidomok kijelölését a felszín alatti vizek áramlásának modellezésével jelölték ki. Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalak nem érik el a felszínt, az áramvonalak a felszín alatt maradnak 525 méterrel. A 180 napos és a 20 napos elérési időhöz tartozó áramvonalak is a felszín alatt maradnak 525 méterrel. A megállapított védőidomoknak felszíni vetületeit ábrázolták a térképen, de felszíni metszetük nincs, azaz a kijelölt zónán belülről esetlegesen érkező szennyezőanyag nem juthat a kiemelőkutak vízébe a számított 50 éves elérési időn belül.

A vízbázisvédelmi dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére külső- és hidrogeológiai „A” és „B” védőidom kijelölését és kialakítását rendeltem el.

Az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXI. tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdésének megfelelően hirdetményel értesítettem.

A vízbázis védőidomainak kijelölésével kapcsolatos eljárás megindítása Zalaagyömrő Község Önkormányzatánál közszemlére tével úgán kihirdetésre került. A rendelkezésre álló idő alatt a tervvel kapcsolatban kifogás és észrevétel nem érkezett.

Az eljárás során a Ket. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2011. május 03.- án közmegehallgatás tartására került sor, melyről a 42243/2011 ikt. számon feljegyzés készült.

A védőidomok fenntartásával kapcsolatos költségeket a megállapodás 3. pontja alapján – a vízbázis vízügyi üzemeltetési engedélyével – a vízkivételre jogot szerzett BAKONYKARSZT Zrt. viseli.

A védőidomok kialakításával, valamint a kártalanítással kapcsolatos költségeket a megállapodás 1. és 2. pontja alapján az engedélyesek viselik.

„Az Önkormányzatok vízellátó egységen belüli tulajdoni aránya a következő: Dabronc Községi Önkormányzat 22,7 %, Gógánfa Községi Önkormányzat 34,8 %, Hetyefő Községi Önkormányzat 4,7 %, Zalaerdőd Községi Önkormányzat 15,9 %, és Zalaagyömrő Községi Önkormányzat 21,9%.

Az Önkormányzatok vízellátó egységen belüli érdekeltégi aránya a következő: Dabronc Községi Önkormányzat (Ötvössel) 15,60 %, Gógánfa Községi Önkormányzat 36,43 %, Hetyefő Község Önkormányzat 2,60 %, Keléd Községi Önkormányzat 1,69 %, Megyer Községi Önkormányzat 0,91 %, Rigács Községi Önkormányzat 5,46 %, Ukk Községi Önkormányzat 13,00 %, Zalaerdőd Községi Önkormányzat 8,45 %, Zalaagyömrő Községi Önkormányzat 14,30 %, és Zalameggyes Községi Önkormányzat 1,56 %. A vízbázisvédelmi munkák finanszírozása az adott vízellátó egységen belüli érdekeltégi aránynak megfelelően történik.

A Zalaagyömrő kistérségi vízellátó rendszeren belüli nevesített közművagyonnal összefüggő mindenemű érték növelő felújítást és beruházást – így a korlátozással kapcsolatos kártalanítások és beavatkozások összes költségének (beavatkozások - mint pl. a védőterületek kitáblázása, műszaki átalakításokkal kapcsolatos feladatok, és a védőterületi korlátozásokkal kapcsolatos esetleges kártalanítások) kifizetését is – a BAKONYKARSZT Rt. 38/2002. (XII. 3.) sz. Közgyűlési Határozata értelmében a tulajdonos önkormányzatok:

- pályázatok útján és/vagy
- önkormányzati költségvetésből és/vagy
- a mindenkorai szolgáltatási díjakban, és/vagy
- a kártalanítás beruházás részeként történő elszámolhatósága esetén a BAKONYKARSZT Rt.-ben vezetett közmű-amortizációs forrásból biztosítják.

A védőterület/védődíom a vízmű szerves részét képezi, így annak megvalósítása a vízmű létesítésének/beruházásának része, összességében tehát a – helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben megfogalmazott – a vízellátási alafeladatokhoz tartozik, és nem üzemeltetési jellegű költség.

A felek megállapodnak abban, hogy a Zalaagyömrői vízbázis védőterületeinek/védődíomainak kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások miatti esetleges kártalanítási költségek, a szükséges műszaki átalakításokkal, és beavatkozásokkal kapcsolatos költségek, mint p. a védőterületek kitáblázása) az érdekelt Önkormányzatok viselik, és az 1. pontban felsorolt forrásokból és érdekeltégi arányban biztosítják.

Amenyiben a Zalaagyömrői vízbázis védőterületeinek/védődíomainak kijelölésével összefüggésben, az ingatlanra való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kárténgyek bejelentése alapján a kárténgyek kielégítéséről az érdekelt önkormányzatok (Dabronc, Gógánfa, Hetyefő, Keléd, Megyer, Rigács, Ukk, Zalaerdőd, Zalaagyömrő-, Zalameggyes Község Önkormányzatát Községek Önkormányzata) gondoskodnak.”

A vízbázis saját észlelőkökúttal nem rendelkezik. A vízbázis minőségi állapotának nyomomkövetésére a vízműkút jogszabályban előírt gyakoriságú és komponensekre kiterjedő méréseiben túl egyéb vizsgálatokra nincs szükség.

Zalaagyömrő kistérsége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favir.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny.

A triász földolomitra (mely a vízműkútban 379,8 m-es mélységben mutathatók ki) felső kréta csigamaradványos mészkő települt. A kréta kori képződmények (szürke márga, mészmárga) Sümegei kibukkanak a felszínre. A vizsgált vízműkútban 102,0-379,8 m között mutatható ki. A nyersanyagkutató fúrások szerint az alaphelység jelenősen összetörredezett. A harmadkori üledékek a pannon homokos, agyagos homok, iszapos rétegek formájában jelennek meg. Kelet felé a miocén durva mészkő, a tálja mészkő képezi a felszín közeli kőzeteket. Ez alatt sok helyen megtalálható a szárazföldi eredetű aleuritos kavicsos rétegösszet, illetve az eocén márgás mészkő.

A karbonátos alapközetek vizet tárolnak repedésrendszerükben, mely a térség vízbeszerezési forrásának egyike. A térség ivóvízbeszerezésének másik forrása a medencékítőítő pannon ösztlet, mely általában finomszecséű, de vannak benne jó vízadó képesséű homokos színek is. Zalaiyömrő térségében a fedőkarsztként jellemezhető eocén mészkő ösztlet is tárol karsztvizet. A vizgált kút a mezozoós karbonátos közetekben tárolt karsztvizet használja. A bauxit bányászata során a termelést lejtetővé tevő karsztvízszint süllyesztést hajtottak végre, mely a bányászakodás felhagyásával nem folytatódott. Azóta a karsztvíz feltelése előbb gyorsabb, mára egész lassú üteművé vált, mostanra az eredetivel közel egyező körülmények alakultak ki a karsztvíz nyomásállapotának tekintetében.

A zalagyömrő vízbázis Jánosháza – Sümeg főközlekedési útvonal keleti oldalán helyezkedik el. A vízbázis termelőküta a K-4 kataszteri számú kút talpmélyisége 535.2 m. A kútban 102 m-ig a pliocén agyagos homok és márga ösztletek jelentkezték, 102 és 379,8 m között felső kréta márga, mészmárga, mely alatt a vízadó felső triász földolomit települt, mely a kút talpáig kimutatható volt.

A víz nyomás alatti, nyomása az utóbbi években jóval felszín feletti. Az áramvonalak modellezésével azt az eredményt kapta a tervező, hogy az 50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalak iránya vízszintes és függőleges, de nem érik le a felszín, nincs felszíni metszetük, védőterületet nem kell kijelölni. A védőidő 350-525 m-es mélységközben helyezkedik el. Az 5 éves elérési ideű áramvonalak körkörös irányúak, a felszín nem érik el, ezért védőterületet nem kell kijelölni. A védőidő 360-525 m-es mélységközben. A 180 napos elérési időre számított áramvonalak körkörös irányúak, nem érik el a felszín, így védőterületet ebben az esetben sem kell kijelölni. A védőidő 365-525 m-es mélységközben helyezkedik el. A 20 napos elérési idővel jellemzett áramvonalak is körkörösök, és a 150 napos elérési időkhöz tartozó áramvonalak kezdeti szakaszával egyezik meg az elhelyezkedésük. A kút 150 m hosszban van szűrőzve, és mintegy 350 m-re van a felszín alatt.

A védőidőmólnak nincs felszíni metszetük, ami azt jelenti, hogy a felszínről érkező víztészecskék, mobilizálható szennyező anyagok nem érik el a felszín alatt több száz méteres mélységben kijelölt védőidőmólt. A talajvízre, illetve a rétegvízre szűrőzt monitoring kutak nem közvetlenül a vízadó réteg viszonyairól adnának képet, hanem csak közvetett előrejelzésre használhatóak, kialakításuk nem szűkséges. A mintavételezt a termelőkútban végzett analitikai vizsgálatok elvégzésével kívánják megoldani.

A favir. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adataiszolgáltatást. A favir. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földalmi köztég és a felszín alatti víz szennyezésével szembeni védelméhez szűkséges határvételekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A kutakban vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználatok és a dokumentációban javasoltak figyelembevételevel határozam meg. A fentiek alapján az 6.7-6.8. pontokban előírásokat tettem.

A 6.9. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

A Kt. 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást, mely a 6.10. pont jogalapja.

Megállapítom, hogy a vízbázis védőterülete nem érint országos jelentőségű védett területet, nem tartozik a Natura 2000 hálózatra, a területen természetes és védendő élőhelyek nem ismertek.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szemekek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 32/E § (3)

bekezdése alapján hivatalból megkerestem az eljárásban érintett szakhatóságot állásfoglalása megadása céljából.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a 3241/2011. számú szakhatósági állásfoglalását közegészségügyi szempontból kikötés nélkül megadta Szakhatósági állásfoglalásának jogalapja: a Ket. 44. §, az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, népegészségügyi szaktigazgatási feladatok ellátásáról és a gyógyszervek szeti államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 323/2010. (XII.27.) Kormány rendelet.

Az eljárás során a Ket. 15. § (4) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, Dabronc-, Gödönfa-, Hettyefő-, Keleld-, Megyer-, Riács-, Ukk-, Zalaerdőd-, Zalaagyömörő-, Zalamegyesi Községek Önkormányzatát és Sümeg Város Jegyzőjét értesítettem az eljárás megindításáról. Az Igazgatóság Szfvár-0645-0002/2011. ügyszámon tett ügyféli nyilatkozatát a rendelkező részben foglaltak szerint figyelembe vettem.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai (használoi) kötelesek túrni a védőidomok kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívtam a figyelmet arra, hogy a *vizgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell meggyezni, ennek hiányában hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A *vizgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a rendelet 9. § (2) bek. b) pontja és a Korm.rendelet 1. § alapján és a szakhatóság állásfoglalására figyelemmel a védőidomok kijelölését elrendelem, illetőleg a törvény 25. § (3) bekezdése és a rendelet 9. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról.

A védőidomok esetében a vízadó réteget megfelelő vastagságú természetes vízzáró földtani réteg fedi, amely megfelelő védelmet nyújt a felszíni szennyeződésekkel szemben. Tekintettel arra, hogy a szennyeződés csak ennek a természetes védelemnek a megsértése (fedőréteg megbontása, átfúrása) esetén juthat a vízadó rétegbe, ezért a védőidomokra vonatkozóan csak a rendelkező rész 3. pontjában felsorolt korlátozásokat írtam elő.

A védőidomok kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a Korm. rendelet 8. § (4) bek. f) pontján alapul.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a rendelet 9. § (5) bekezdése, valamint Korm. rendelet 15. és 16. §-a.

A tulajdonos/üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költség viselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja.

Tárgyi döntés közlésére a Ket. 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében hirdetményt adtam ki.

A külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomokra vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

A Vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés elrendelése a *vízügyi igazgatási szervek vízgazdálkodási nyilvántartásáról* szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdésén alapul.

A Felügyelőség döntését a Korm. r. 17. § (1)-(2) bekezdése és a törvény 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r.5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A határozatommal szemben a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja *a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet* (továbbiakban : R.) I. számú melléklet 26. bekezdés 2.3. pontja szerint 630.000,- Ft.

Tájékoztatom, hogy a R. 2. § (4) bekezdése alapján a R. mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz tárgyi ügyben 315.000,- Ft., melyet az R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő letelhének napja: 2011.08.24.

A Felügyelőség az ügyintézkést a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megartottnak tekinti.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000.(V.18.) KÖM rendelet* szerint intézkedem.

Székesfehérvár, 2011. augusztus 19.

Dr. Zay Andrea s.k.

igazgató

Kiadmány hitelélül:

Simon Ilona

engedélyezési elbádó



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz. Értkezés dátuma
2011 JÜN 24.

A/22848

Szignált szervezet/ ügyintéző

Vízkezelő Zrt.

Ügyszámunk: 3942/2011.

Iktatószám

Iktatószámunk: 41071/11

Iktatószám
670-3/2011/1-1

Ügyintézőnk: Imolai Csilla

Végzettség
nem

Vízikönyvi szám: 51/8876-19088

Műszaki ig. Gazd. ig.

Tárgy: Zalaagyörmöri vízbázis, F-1 jelű monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedélyje

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. – 8200 Veszprém, Pápai út 41., KÜJ: 100364439, KSH azonosító: 11338024-3600-114 – (továbbiakban: engedélyes) részére

Vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy 17501/2010. ügyszámon és 89223/2010. iktatószámon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján megépített F-1 jelű monitoring kútat üzemeltesse és fenntartsa.

2. A létesítmény helye: Csabrendek, 873/8 hrsz-ú ingatlan.

3. A létesítmény az alábbi főbb műszaki jellemzők alapján üzemeltethető:

- 3.1. A monitoring kút adatai:

Kút jele	Kataszteri szám	Létesítés éve	EOV _y	EOV _x	Z _{terep} (mBf.)	KTJ
F-1	B-16	2010.	516 946	186 277	224,01	102148722

- 3.2. A monitoring kút főbb műszaki és hidraulikai paraméterei:

- talpmélység: 51,0 m
- csővezetés: 0,0-7,5 m között Ø 200/190 mm-es KG PVC cső, palástcementevezve, +0,5-51,0 m között Ø 125/113 mm-es KM PVC szűrőcső,
- szűrőzés: 42,0-48,0 m között, 0,5 mm-es réseléssel, kavicsolva,
- kútfeji: Ø 165/155 mm-es zárható, acél védőcső 0,74 m terepszint feletti kiállással, betongallérral körülvéve,
- nyugalmi vízszint: -20,54 m,
- üzemi vízszint: -48,06 m, 7 l/perc max. vízhozam mellett.

4. Környezetvédelmi előírások:

- 4.1 A felszín alatti víz paramétereinek és minőségének nyomon követésére az F-1 jelű megfigyelő kút mintázását kell elvégezni a következők szerint:

Kérik, hogy választukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő:
Honlap: <http://kdtkvf.zoldharosag.hu> Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

Évente: vízszint mérés, pH, fajlagos vezetőképesség, NH_4 , NO_3 , NO_2 , KOH_{eq} , Cl, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, össz keménység, lúgosság, összes cianid, arzén

- 4.2 A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és vízszintmérési adatokat kiértékelve kell a Felügyelőségre megküldeni valamilyen vizsgált vízmintha tekintetében. Határideje először: 2012. március 31., majd évente a tárgyévét követő március 31.

- 4.3 A felszín alatti vízmintavételezés időpontját a mintavételezés előtt 15 nappal a Felügyelőségre be kell jelenteni!

- 4.4 A kút és szerelvényei folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni kell!

5. Egyéb feltételek, előírások:

5.1 Engedélyes köteles:

- 5.1.1 A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.

- 5.1.2 Folyamatosan biztosítani a vízszintmérés és vízmintavételezés feltételeit.

- 5.1.3 Az üzemeltetésben idegen javakban okozott kárért az eredeti állapot azonnali helyreállítása mellett a felelősséget viselni.

- 5.1.4 Az engedélyt mellékleteivel, a hozzácsatolni rendelt iratokkal együtt megőrizni, az ellenőrzésre jogosult szervek kívánságára bármikor felmutatni.

- 5.1.5 Az 1. főkü vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változtatást, az üzemeltetést érintő akadályt.

- 5.1.6 Az engedélyes (üzemeltető) személyében történt változást 30 napon belül a Felügyelőségnek bejelenteni és az engedélyt annak mellékleteivel együtt új engedélyesnek díjmentesen átadni.

6. Az új üzemeltetőnek a vízügyi üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a vízlétesítményeket a jelen engedélyben foglalt főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltetni.

7. Az üzemeltetett vízlétesítményeket a **IV. felügyeleti kategóriába** sorolom.

8. Jelen vízügyi üzemeltetési engedély 2031. április 30-ig hatályos.

9. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okiratár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

10. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

11. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de hozzám 2 példányban benyújtott – Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 2 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárást utasíthat.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) Zalaegerszegi Község Önkormányzata részére 17501/2010. ügyszámom és 89223/2010. iktatószámom vízügyi létesítési engedélyt adott a tárgyi kút megépítésére.

Az engedélyes, BAKONYKARSZT Zrt. megbízásából a VÍZIMOLNÁR Kft. 2010. 02. 14-én vízügyi üzemeltetési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Felügyelőségre a tárgyi, F-1 jelű monitoring kút

üzemeltetéséhez. Kérelméhez csatolta a Schultz és Fiai Bt. által, 2011 februárjában készített engedélyvezési tervdokumentációt, a megbízást az engedélyvezési eljárásban történő képviselőre, a tulajdonos és az üzemeltető között 2011. 02. 25-én kelt megállapodást, a társulási megállapodást és a vízföldtani naplót.

A kérelem tárgya a szakhatóságok hatáskörét nem érintette, ezért azok megkeresésétől eltekintettem.

Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. tv. (továbbiakban: Két.) 15. § (4) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, valamint Zalaegerszegi és Csabrendek Község Önkormányzatát értesítem az eljárás megindításáról, a tárgyi ügyben észrevételt nem tettek.

Környezetvédelmi előírásaimat határozatom 4. pontjában az alábbi indokolással tettem:

Tárgyi monitoring kút célja a Csabrendek település alatti vízfározóban tárolt víz minőségének megismerése, valamint a földarsztal való kapcsolat megállapítása a nyomásszint alapján. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favir.) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében érdekében érdekesség csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve a monitoring kialakítását, működését és az adatszolgáltatást. A favir. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések mértékéről szóló 6/2009. (IV. 14.) KVM-EM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A kutakban vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakorlatát a területhasználók és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határoztam meg, amely alapján a 4.1 és 4.2 pontokban előírásokat tettem.

A 4.3 pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 82. § (1) bek. alapján tettem előírást.

A Kt. 6. § (1) bek. b) és c) pontja szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást, mely a 4.4 pont jogalapja.

Tekintettel arra, hogy a kútból csak vízmintavétel történik, a vízhasználatnak nem kell vízkészletjárulékot fizetni.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (4) bekezdése és a (6) bekezdés előírásai, valamint a rendelet mellékletében foglalt szempontok alapján a vízellátásműveket a IV. felügyeleti kategóriába soroltam. Az engedély előírásainak betartását a vízügyi hatóság esetenként, szűrőpróbaszerűen ellenőrzi.

A vízügyi engedély érvényességét a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, az üzemeltetéssel összefüggő és a térségben elérni kívánt vízügyi célok, érdekek és egyéb feltételek együttes értékelésével 20 évben állapítottam meg.

A benyújtott kérelem, valamint a csatolt mellékletek alapján megállapítottam, hogy a vízellátásmű nem veszélyeztet a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket, megfelelnek a vízellátásművek üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízügyi üzemeltetési engedélyt – figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 29. § (1) bekezdésében, valamint a Korm. rend. 5. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Vgtv. 28. § (1) bekezdése alapján megadtam.

A Vízügyi nyilvántartásba történő bejegyzés elrendelése a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdésén alapul.

A Felügyelőség döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Kt. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízügyi üzemeltetési engedély műszaki jellemzőiben történő változtatáshoz vízügyi létesítési engedélyt kell kérni. Ennek elmulasztása esetén a mindenkor érvényben lévő vízügyi és egyéb szankciókat kell alkalmaznom.

A határozatommal szemben a Kt. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közlésről, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) Kvm rendelet (továbbiakban : R.) 1. számú melléklet 1. fejezet 24/9.1. és 28. pontja alapján 5.600,- Ft.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezés díja a R. 2. § (4) bekezdése alapján 2.800,- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletben meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (cseken) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteitének napja: 2011. május 6.

A Felügyelőség az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.

Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy 2 db tervdokumentáció a Felügyelőségen a jogerős döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül átvethető, ezt követően nem áll módomban további őrzéséről gondoskodni.

Székesfehérvár, 2011. május 4.

Dr. Zay Andrea


igazgató megbízásából


Kiadom hitelezni

Simon Iona

Serné Mórén Anikó s.k.

engedélyezési előadó
engedélyezési igazgatóhelyettes





1964-65 C.T. Harvey alapján.

Ügysszámunk: 3413/2011.
 Iktatószámunk: 1142/2012.
 Vksz: 89/2854-4055

Vksz: 89/2854-4055

Ügyintézőink:

Imolai Csilla/Kiss Hajnalka

Zalagyömörői vízbázis külső védőidom, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának kialakítására vonatkozó határozat kiadványa

HATÁROZAT

- A **Bakonykarszt Zrt.** (8200 Veszprém, Pápai út. 41., KÜJ:100364439; KSH:11338024-3600-114-19) [üzemeltető], valamint **Dabronc** (8343 Dabronc, Kossuth u. 60., KÜJ:100144521; KSH:15428378-8411-321-19), **Gógánfa** (8346 Kossuth u. 60., KÜJ:100147832; KSH:15427559-8411-321-19), **Hetyefo Gógánfa, Deák F. u. 23., KÜJ:100147832; KSH:15428385-8411-321-19)**, (8344 Hetyefo, Kossuth L. u. 35., KÜJ:100149375; KSH:15428385-8411-321-19), **Keléd** (8549 Keléd, Humyadi u. 21., KÜJ: 100151563;KSH: 15424532-8411-321-18), **Megyer** (8348 Megyer, Fo u. 24., KÜJ: 100155789; KSH: 15428392-8411-321-19), **Rigács** (8348 Rigács, Kossuth L. u. 19., KÜJ:100161894; KSH:15428402-8411-321-19), **Ukk** (8347 Ukk, Kossuth L. u. 32., KÜJ:100168044; KSH:15428419-8411-321-19), **Zalaerdod** (8344 Zalaerdod, Petöfi S. u. 37., KÜJ:100169650; KSH:15428426-8411-321-19), **Zalagyömörö** (8349 Zalagyömörö, Fo u. 2., KÜJ:100169661; KSH:15428433-8411-321-19), **Zalamegyves** (8348 Zalamegyves, Ady E. u. 16., KÜJ:100169708; KSH:15428440-8411-321-19) Községek [engedélyesek] részére a KÜJ:100169708; KSH:15428440-8411-321-19) ikt. számú határozattal kijavított Zalagyömörö kistérségi vízellátó rendszer vízbázisának vízminőség védeleme tárgyában kiadott 3413/2011. ügyszámú (94054/2011. ikt. számú) határozattal kijavított [továbbiakban: kijavító határozat] 3413/2011. ügyszámú (70457/2011. iktatószámú) határozatot [továbbiakban: alaphatározat] az alábbiak szerint

kijawítom.

- A kiadvány és az alapfőnökök 1. pontjában szereplő Zalaerdő Község Önkormányzatának azonosítottát az alábbiak szerint kiadványom:

KSH azonosító: 15428426-8411-321-19

- Az alaphatározat egyéb itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
- Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okiratár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásába jegyezze be.

Kérlek, hogy válaszként hivakoztának az iktatószámunkra!

Telefon: (77) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúszén-tér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő: 00:15-00:30

Honlap: <http://kdktvf.zoldhatosag.hu>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

4. Az eljárást hivatalból folytattam le, így illeték és igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyesnek nem kellett fizetnie, valamint egyéb eljárási díj nem merült fel.
5. E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) a 3413/2011. ügyszámú (94054/2011. ikt. számú) határozattal kijavított (továbbiakban: kijavító határozat) 3413/2011. ügyszámú (70457/2011. ikt. számú) határozatával (továbbiakban: alaphatározat) kijelölte a Zalaagyörmöri vízbázis külső védőidom, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomát.

Tekintettel arra, hogy a kijavító és az alaphatározatban tévesen került feltüntetésre Zalaerdod Község Önkormányzatának KSH azonosító száma, ezért a kijavító és az alaphatározat érintett részét hivatalból kijavítottam.

A határozatom kijavításának jogalapja a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXI. tv. (továbbiakban: Ket.) 81/A.§ (1) bekezdése és a (2) bekezdés c) pontja.

A Felügyelőség döntését a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1)-(2) bekezdése és a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a *vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról* szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3), (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárási költség viseléséről a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontja alapján rendelkeztem.

A határozatommal szemben a Ket. 81/A § (3) bek. értelmében fellebbezési lehetőség nincs.

Jelen határozatom a Ket. 128. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel, a kézhezvétellel egyidejűleg jogerőre emelkedik.

Jelen határozatom hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2012. január 04.

Dr. Zay Andrea
igazgató

megbízásából, távollétében
Serné Móri Anikó s.k.
engedélyezési igazgatóhelyettes

Kiadmányhitelem
Papp Eva
engedélyezési iroda ügykezelője

3. számú melléklet



3. számú melléklet

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű- rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről



A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyron elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkor jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízerékesítésének figyelembe vételével, egy tízdes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.



A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó - főműveket nem tartalmazó – víziközművek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek (külön megállapodással az IV. fejezet értelmében) víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik



Ellátásért felelős



BAKONYKARSZT
Víz és Csatornámű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató



Ellátásért felelős

Ellátásért felelős

Ellátásért felelős

Ellátásért felelős

.....



Góganfa Község Önkormányzata

Ellátásért felelős

.....
Károly Góganfa.....

Hejrefő Község Önkormányzata

Ellátásért felelős



.....
Lehel.....

Keléd Község Önkormányzata

Ellátásért felelős



.....
SK.....



Dabronc Község Önkormányzata

Ellátásért felelős

.....
Balogh.....

Zalaerdőd Község Önkormányzata

Ellátásért felelős



**Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Dabronc-Ötvöspuszta, Ukk, Rigács, Hettyefő,
Zalamegyes, Zalaerdőd, Keléd kistérségi vízmű-rendszer**

**egy másikhoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó
főművek bemutatása**

Vizbázisok: 1. sz. mélyfúrású kút Zalagyömörő vízműtelep

Víz tároló: 100 m³ - es vb. medence Zalagyömörő vízműtelep
100 m³ - es glóbusz Gógánfa
100 m³ - es glóbusz Zalaerdőd

Átemelő berendezés: Csőtartályos átemelő 3 db Zalagyömörő vízműtelep
Csőtartályos átemelő 4 db Dabronc
(2 db Hettyefő, Zalaerdőd, Keléd felé)
(2 db Dabronc-Ötvöspuszta)


Vízkezelő berendezés: Vastalanító Zalagyömörő vízműtelep

Távvezeték: T1 (4462 m)
T2 (8387 m)

Víziközmű-rendszerek közötti vízáradási pontok meghatározása

Zalagyömörő, Gógánfa Dabronc, Hettyefő, Zalaerdőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Ukk, Rigács, Megyer, Zalamegyes ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távvezetékéről az Ukk, Rigács, Megyer, Zalamegyes ivóvízellátó víziközmű-rendszert ellátó, lecsatlakozó vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Hettyefő, Zalaerdőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Keléd ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T2 távvezeték végén, a keleti betápláló vízvezetékre telepített vízmérőhely.

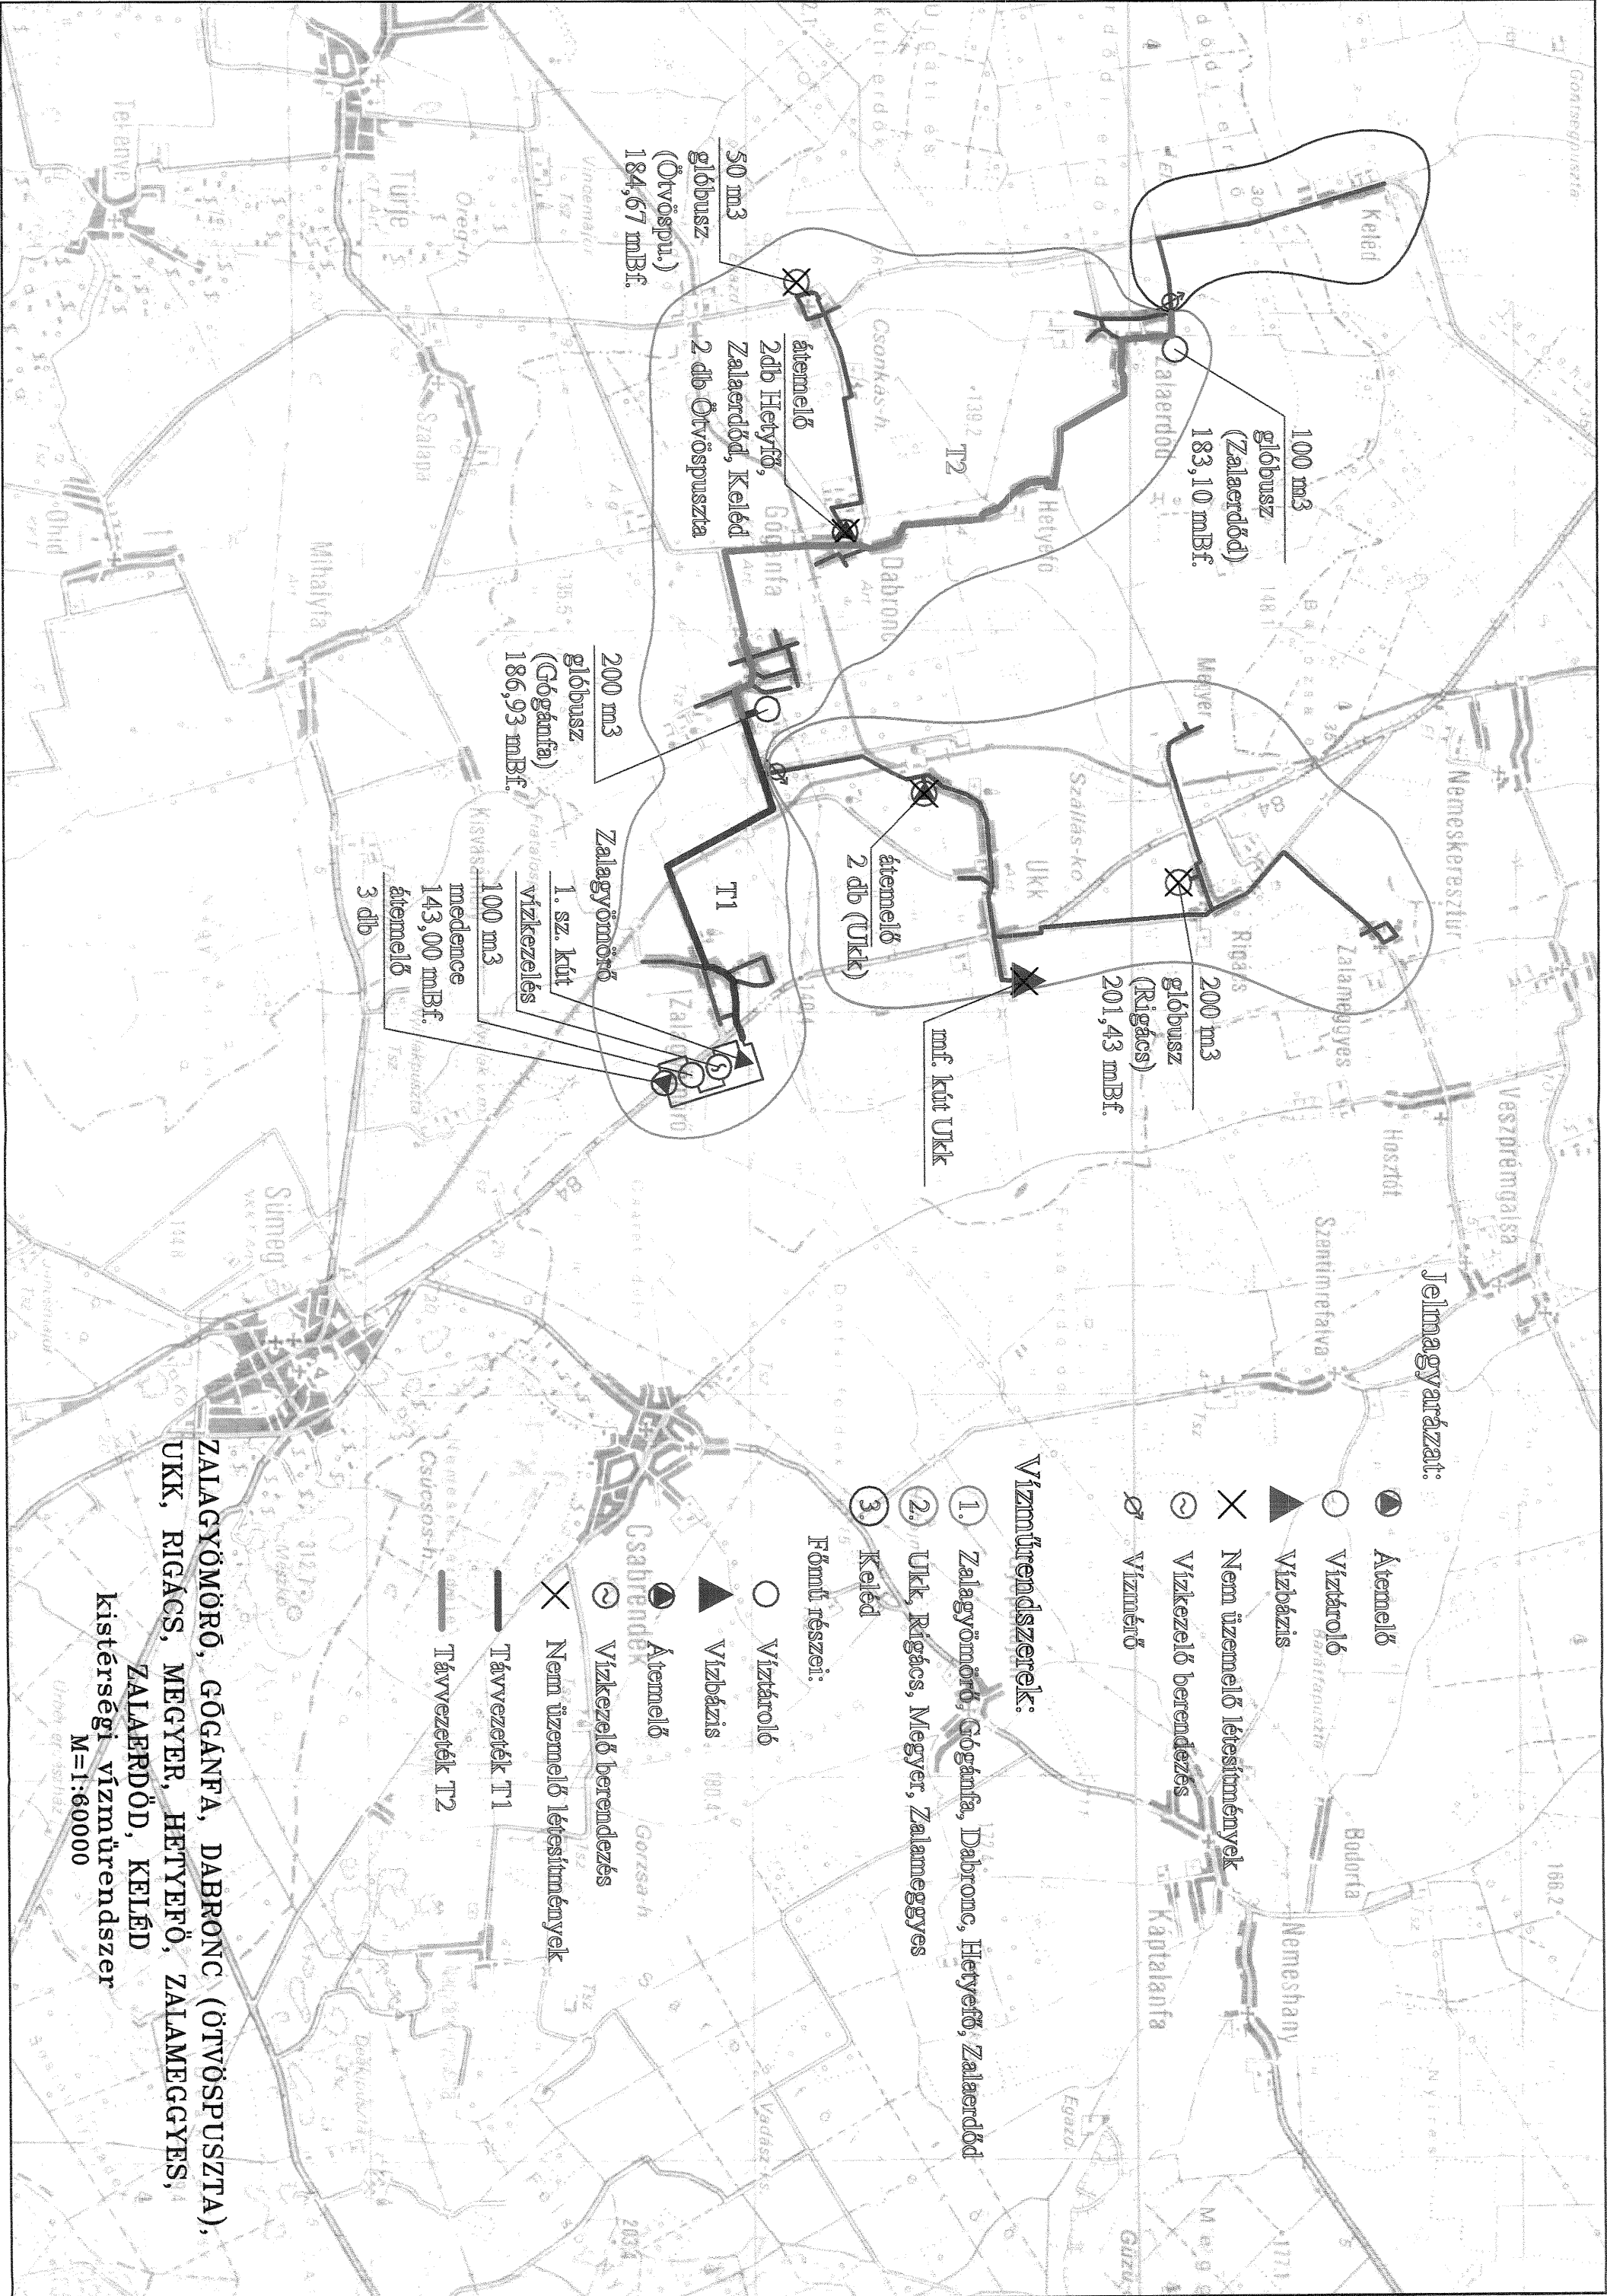

Jelmagyarázat:

- Átemelő
- Víztorló
- ▲ Vízbázis
- × Nem üzemelő létesítmények
- ⊖ Vízkezelő berendezés
- ∅ Vízmerő

Vízműrendszerek:

1. Zalagyörmörő, Gógánfa, Dabronc, Hettyefő, Zalaerdőd
2. Ukk, Rígács, Megyer, Zalameggyes
3. Kéled

Főmű részei:

- Víztorló
- ▲ Vízbázis
- Átemelő
- ⊖ Vízkezelő berendezés
- × Nem üzemelő létesítmények

- Távvezeték T1
- Távvezeték T2

ZALAGYÖMÖRŐ, GÓGÁNFA, DABRONC (ÖTVÖSPUSZTA),
UKK, RIGÁCS, MEYER, HETTYEFŐ, ZALAMEGGYES,
ZALAERDÖD, KELÉD
kistérségi vízműrendszer
M=1:60000

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix															
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)														
	1. VR										2. VR				3. VR
	Zalagyömörő	Gógánfa	Dabronc	Ukk	Rigács	Megyer	Hetyefő	Zalameggyes	Zalaerdőd	Keléd	Ukk	Rigács	Megyer	Zalameggyes	Keléd
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m³	61 780,1	221 858,5	64 326,3	52 584,3	23 254,8	4 531,5	11295,1	6497,6	36683,8	7837,6	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van
Zalagyömörő 1. sz. kút	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Zalagyömörő 100 m³ medence	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Zalagyömörő átemelő 3 db	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Gógánfa 200 m³ glóbusz	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Dabronc átemelő 2 db (Ötvös pusztá felé)			100,0												
Dabronc átemelő 2 db (Hettyefő felé)							20,3		65,7	14,0					
Zalaerdőd 100 m³ glóbusz		64,9	18,8				3,3		10,7	2,3					
T1	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
T2		64,9	18,8				3,3		10,7	2,3					

EF- ellátásért felelős

VR-víziközmű rendszer

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

képviselőjében:

Kugler Gyula

vezérigazgató