

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE

amely létrejött egyrészről **Gógánfa Község Önkormányzata** (cím: 8346 Gógánfa, Deák F. u. 23.), mint ellátásért felelős - képviselőjében eljáró **Danjanovics József polgármester** - a továbbiakban, mint **Megbízó**,

másrészről **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (adószám: 11338024-2-19, cégjegyzék szám: Cg. 19-10-500133, bankszámlaszám: 11748007-20128500) 8200 Veszprém, Pápai út 41. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint víziközmű-szolgáltató - képviselőjében eljáró **Kugler Gyula vezérigazgató** - a továbbiakban, mint **Üzemeltető** között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek mellett, a **Megbízó** részére előírt kötelező víziközmű közszolgáltatási feladatok teljesítésére, a 2012. március hó 29-én kötött eredeti Üzemeltetési Szerződés kiegészítésének céljából.

Preambulum

Üzemeltető a 2011. évi CCIX. víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben (a továbbiakban: Vksztv.) foglalt kötelezettségének megfelelően 2013. január 1-jén köteles a tulajdonában álló **Zalagyömörő ivóvízellátó** víziközmű-rendszerhez tartozó víziközmű vagyont **Megbízó** tulajdonába átháramoltatni. **Üzemeltető** az e szerződés 1. sz. mellékletét képező vagyoni listát (vagyoni leltár) és a hozzá tartozó vagyonerőértéket a 2012. gazdasági év könyvviteli zárlatát követően, legkésőbb 2013. március 31-ig adja át **Megbízónak**.

Az átháramoltatást követően azonnali hatállyal **Megbízó**, az átháramoltatott víziközmű-rendszerének Vksztv. 15.§ (2) a) szerinti vagyonkezelésével változatlanul megbízza **Üzemeltetőt**, mivel a Vksztv. a továbbiakban is lehetővé teszi, hogy **Üzemeltető** üzemeltetési jogviszony keretén belül vagyonkezelési szerződéssel pályázat nélkül üzemeltesse (folytassa víziközmű-szolgáltatási feladatát többek között a Vksztv. 83.§ (2) alapján) **Megbízó** víziközmű-rendszerét.

Szerződő felek megállapítják, hogy **Megbízó** jogosult a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Ötv.) 109.§-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyomra, az erről szóló törvényben szabályozott módon, vagyonkezelési jogot létesíteni.

Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű elem is) e feltételnek megfelel. **Üzemeltető** pedig a nemzeti vagyomról szóló törvény és a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 1. pontja az alábbiak szerint változik:

1. A **Megbízó** és az **Üzemeltető** megállapítják - és egybehangzóan tudomásul veszik - hogy **Megbízó** által a társaságba apportált víziközművet az eredeti szerződés aláírásának időpontjától 2013. január 1-jeig a BAKONYKARSZT Zrt. üzemeltette. **Üzemeltető** az üzemeltetést a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. saját Alapszabálya, valamint az ahhoz tartozó - 2012. december 5-én hatályon kívül helyezett - Szindikátusi Szerződés alapján végezte.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 3. pontja az alábbi pontokkal egészül ki:

- v.) Vállalja a gördülő fejlesztési terv elkészítését (felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv) és a Magyar Energia Hivatalnál jóváhagyatja azt.
- w.) Vállalja a víziközmű vagyon felújításának körében a víziközmű jogszabályi követelményeknek biztonsággaal elegendet tevő állapotának megőrzését, továbbá

annak műszaki fejlesztését, legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének a víziközmű-szolgáltatási díjbevételeiben megtérülő mértékében.

x.) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kivételéről, felhasználásáról és elszámolásáról a hatályos jogszabályoknak és a részvénytársaság üzletszabályzatában rögzítetteknek megfelelően jár el.

y) A vagyonkezelésbe vett eszközök után az amortizációs politikája szerinti értékcsökkenést elszámolja.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint változik:

4. Az *Üzemeltető* köteles a vagyonkezelés során rábízott víziközmű-rendszer üzemképességének fenntartásáról, a megfelelő üzemeltetésről és karbantartásról, továbbá – a közüzemi díjban elfogadott értékcsökkenési leírás és fejlesztési díjhiányad költségfedezete mértékéig – a felújításról (rekonstrukcióról) és eszközpótlásról jó gazda gondosságával gondoskodni, és erről ötvenként egyszer a *Megbízó* felé elszámolni.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 5. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

A vagyonkezelési díj mértéke: $7 \text{ Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 6. pontja az alábbi pontokkal egészül ki:

6.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. és végrehajtási rendelkezéseinek megfelelő vagyonkezelési szerződés összes elemét. *Üzemeltető* kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tervezetét 2013. május 31-éig a részvénytársaság közgyűlése elé beterjeszti.

6.2. Szerződő felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre esetükben a 78.§. (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. *Üzemeltető* kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig *Megbízó* egyetértése és külön ez irányú megbízására a víziközmű-rendszerek használatba adásából származó bevételei (vagyonkezelési díj, használati díj) terhére elvégzett az önkormányzat víziközmű vagyonának vagyonértékelését. *Üzemeltető* vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is. Szerződő felek vállalják, hogy a vagyonértékelés végeredményeként kialakult új vagyonértékkel a vagyonkezelésbe került eszközök nyilvántartási értékét könnyveikben egységesen átvezetik, és ezt követően az egymással szembeni elszámolás alapján ezt tekintik.

6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás közötti vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

6.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy *Üzemeltető* által 2013. január 1-jén vagyonkezelésre átvett eszközök könyv szerinti értékét *Üzemeltető Megbízóval* egyetértésben legkésőbb 2013. március 31-ig állapítja meg. Az átháramló vagyon értéke a 2011. december 31-ei állapotnak megfelelően ivóvíz-rendszeren 26.829.762 Ft. Szerződő felek tudomásul veszik azt, hogy az itt megjelölt vagyonérték tájékoztató jellegűnek minősül, a tárgyi eszközök nem ezzel kerülnek nyilvántartásba.

6.5. *Üzemeltető* a vagyonkezelői jogot egyedül birtokolja, a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételek szerint jogosult a víziközmű-szolgáltatáson

kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, felteve, hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást.

6.6. Szerződő felek megállapodnak, hogy *Üzemeltető* a *Megbízónak* (ellátásért felelősnek) a vagyонkezelési jog gyakorlásáért éves szinten megállapított vagyонkezelési díjat fizet. A vagyонkezelési díj induló mértékét e szerződés 5. pontja tartalmazza. A továbbiakban Szerződő felek a vagyонkezelési díjat legkésőbb tárgyév január 31-ig közösen állapítják meg, melynek összege nem lehet magasabb a Magyar Energia Hivatal által elismert, és a miniszter által megállapított szolgáltatási díjban foglalt mértéknél. A vagyонkezelési díj, annak számlázási ütemezésével együtt, jelen szerződés mindenkor 2. sz. mellékletét képezi. A megállapítás során figyelembe veszik a tárgyidőszaki kötelezettséget és az előző évi kötelezettség elszámolását, és annak megfelelően korrigálják a vagyонkezelési díj tárgyévi összegét.

A vagyонkezelési díj így megállapított összegét a *Megbízó* – a mindenkor érvényes adózási szabályok szerint – a fizetési ütemezésnek megfelelő időpontokban számlázza *Üzemeltető* felé.

6.7. Az *Üzemeltető* a saját mérlegében eszközként mutatja ki a vagyонkezelésbe vett - az önkormányzati törsvagyon részét képező - eszközöket is, a hosszú lejáratú kötelezettségeivel szemben.

6.8. *Üzemeltető* az 1. sz. melléklet szerinti értéken vagyонkezelésbe vett vagyont a Szlv. előírásai, valamint a saját Számviteli Politikájában és belső szabályzataiban meghatározott módon elkülönítve tartja nyilván. A nyilvántartás tételiesen tartalmazza a vagyонkezelt eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értécsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat.

6.9. *Üzemeltető* a kezelt vagyон állapotának tárgyévi változásairól, vagyонérték nyitó, növekedés, csökkenés, záró sorok feltüntetésével, valamint a vagyонkezelésbe vett vagyон után elszámolt és a víziközmű szolgáltatási díjbevételekben megtérülő értécsökkenés összegéről, és annak felhasználásáról, valamint a tárgyévben megfizetett vagyонkezelői díjról évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig a *Megbízó* felé információt szolgáltat.

6.10. A *Megbízó* jogosult a vagyонkezelésbe adott vagyont, annak nyilvántartását, kapcsolódó pénzügyi elszámolásait ellenőrizni. Az ellenőrzés során és az ellenőrzés érdekében minden nyilvános, a közművagyonra és a vagyонkezelésre, annak eredményességére vonatkozó adatba, okiratba betekinthet, arról adatszolgáltatást kérhet. *Üzemeltető* a *Megbízó* ellenőrzését köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyonra és vagyонkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 9. pontja az alábbiak szerint változik:

9. Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a víziközmű szolgáltatásról szóló, a nemzeti vagyonról szóló és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvények vonatkozó előírásait, illetve a víziközmű-rendszerekre vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezéseket tekintik mérvadónak.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 10. pontja az alábbiak szerint változik:



- 10.** A Szerződő felek jogvita esetére a hatáskör függvényében a Veszprémi Járás Bíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék illetékességét kötik ki.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Vagyonteltár
2. sz. melléklet: Vagyongazdálkodási díj rendszere
3. sz. melléklet: Ellátásért felelősök közötti megállapodások

Szerződő felek jelen üzemeltetési szerződési elővasták, tartalmát megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőül cégszerűen aláírták.

Veszprém, 2012. december ...?

Gógánfa Község Önkormányzata
 Megbízó képviseletében
 Damjanovics József
 polgármester



Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
 Üzemeltető képviseletében
 Kugler Gyula
 vezérigazgató

1. számú melléklet

Ellátásért felelős: **Gógánfa**

Tulajdoni arány:

37,03%

A 2011. december 31-i vagyonszámla adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Dabronc átemelő-gépház	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00	db	19.033	víziközmű vagyon
	kerítés		80,00	m	18.944	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	átemelő gépház	4 elemes POLIDOM	17,00	m2	1.462.449	víziközmű vagyon
	Gépészet		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	1. sz. átemelő /Ötvös felé/ szivattyú	K 61-3	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	mágneses membránszivattyú		1,00	db	77.699	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. átemelő /Ötvös felé/ szivattyú	K 64.1-2	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
Dabronc átemelő-gépház - Ötvös pusztai távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	2.500,00	m	985.310	víziközmű vagyon
Dabronc vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.298,00	m	448.117	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	921,00	m	363.352	víziközmű vagyon
	bekötés	213 db	900,00	m	710.297	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	1.832,00	m	1.117.902	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.465,00	m	766.148	víziközmű vagyon
Dabronc-Hetyefő-Zalaerdőd távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	2.100,00	m	1.134.564	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Gógánfa

Tulajdoni arány:

37,03%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer							
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték		Vagyontípus
Dabronc-Ötvös 50 m3 glóbusz	50 m3 glóbusz	HIKO 50/24	50,00	m3	516.199		víziközmű vagyon
Gógánfa 200 m3 glóbusz	200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00	m3	1.315.218		víziközmű vagyon
	kerítés		67,00	m	27.924		víziközmű vagyon
	hőpanel	Suntherm O-X-500	1,00	db	19.233		víziközmű vagyon
	átemelő gépház	2 elemes POLIDOM	9,00	m2	78.513		víziközmű vagyon
Gógánfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D200 KPE	1.020,00	m	622.455		víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	394,00	m	115.336		víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	5.038,00	m	1.897.270		víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	202,00	m	123.189		víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	976,00	m	510.377		víziközmű vagyon
	bekötés	348 db	1.703,00	m	1.474.983		víziközmű vagyon
Gógánfa-Dabronc távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	305,00	m	159.586		víziközmű vagyon
Hetyefő vízvezeték-hálózat	bekötés	55 db	301,00	m	138.612		víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	876,00	m	605.697		víziközmű vagyon
Zalaerdőd 100 m3 glóbusz	100 m3 glóbusz	AK 100-30	100,00	m3	1.125.281		víziközmű vagyon
	kerítés		81,00	m	18.944		víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Gógánfa**

Tulajdoni arány:

37,03%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Zalaerdőd 100 m3 glóbusz	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
Zalaerdőd vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.310,00	m	509.620	víziközmű vagyon
	bekötés	176 db	900,00	m	383.176	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	347,00	m	104.997	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.330,00	m	718.641	víziközmű vagyon
Zalagyömörő vízműtelep	vastalanító gépház: vastalanító berendezés		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	KD 25-4	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút K-4 szivattyú	SP 120-1	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	átemelő gépház: mágneses membránszivattyú	BT4A 1000PVT	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kerítés		127,00	m	50.850	víziközmű vagyon
	védterület	Zalagyömörő 042/2 hrsz.	1.211,00	m2	32.586	víziközmű vagyon
	transzformátor	NA 100/20	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút K-4 és 5 elemes POLIDOM kútgépház		535,00	m	2.310.953	víziközmű vagyon
	100 m3 medence		100,00	m3	358.946	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Gógánfa**

Tulajdoni arány:

37,03%

A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Zalagyömörő vízműtelep	kútelep irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	mágneses membránszivattyú		1,00	db	33.155	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	KD 25-5	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	villamos gépészet		1,00	db	1.504.502	víziközmű vagyon
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR	96,00	m	6.541	víziközmű vagyon
	100 m3 medence túlfolyóvezeték	D160 KPE	485,00	m	253.667	víziközmű vagyon
	Gógánfa átemelő: irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	vagyonvédelem		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	műhely épület	2 elemes POLIDOM	18,00	m2	76.803	víziközmű vagyon
	vastalanító gépház épület	4 elemes POLIDOM	34,00	m2	345.479	víziközmű vagyon
	telepi bejáró út		130,00	m2	55.079	víziközmű vagyon
	átemelő gépház: 3. sz. átemelő szivattyú	D 14-7	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
Zalagyömörő vízvezeték-hálózat	bekötés	213 db	963,00	m	874.817	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.292,00	m	875.761	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Gógánfa**

Tulajdoni arány:

37,03%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: *ivóvíz szolgáltatás*

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Zalagyömörő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	685,00	m	358.257	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	685,00	m	418.037	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	485,00	m	329.528	víziközmű vagyon
Zalagyömörő-Gógánfa távvezeték	csővezeték távvezeték	D200 KPE	2.170,00	m	1.375.735	víziközmű vagyon
Összesen					26.829.762	

**Gógánfa Község Önkormányzat a
2013. évi vagyongazdálkodási díja**


2013. évi tervezett ivóvízszolgáltatás: 36.000 m³


2013. január 1-től - a fogyasztással arányos díjba beépített - fajlagos vagyongazdálkodási díj mértéke:

7,- Ft/m³

A megadott díj az ÁFA-t nem tartalmazza, annak felszámítása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik.

A vagyongazdálkodási díj számlázására évente két alkalommal történik. Az első féléves díjat szeptember 30-ig, a második féléves díjat pedig a következő év március 31-ig jogosult az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. felé kiszámlázni.

.....

Gógánfa Község Önkormányzat

.....

BAKONYKARSZT Zrt.

3. számú melléklet

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-
rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagy on elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízellátásának figyelembe vételével, egy tizedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó - főműveket nem tartalmazó - víziközművek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek (külön megállapodással az IV. fejezet értelmében) víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik


.....
Zalagyömörő Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....
BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

.....

.....
Ukk Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



.....
Rigács Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



.....
Zalamegyesi Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....
Ménfőcsanak Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....
Góganfa Község Önkormányzata

Ellátásért felelős




.....
Dabronc Község Önkormányzata

Ellátásért felelős




.....
Hettyefő Község Önkormányzata

Ellátásért felelős




.....
Zalaerdőd Község Önkormányzata

Ellátásért felelős



.....
Keled Község Önkormányzata

Ellátásért felelős



Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Dabronc-Ötvöspusztá, Ulk, Rigács, Hetvefő,
Zalamegyes, Zalaerdőd, Keléd kistérségi vízmű-rendszer


**egy másikhoz kapcsolódó víziközmű-rendszereire vonatkozó
főművek bemutatása**

Vízbázisok:	1. sz. mélyfúrású kút Zalagyömörő vízműtelep
Vízátároló:	100 m ³ - es vb. medence Zalagyömörő vízműtelep 100 m ³ - es glóbusz Gógánfa 100 m ³ - es glóbusz Zalaerdőd
Átemelő berendezés:	Csőtartályos átemelő 3 db Zalagyömörő vízműtelep Csőtartályos átemelő 4 db Dabronc (2 db Hetvefő, Zalaerdőd, Keléd felé) (2 db Dabronc-Ötvöspusztá)
Vízkezelő berendezés:	Vastalanító Zalagyömörő vízműtelep
Távvezeték:	T1 (4462 m) T2 (8387 m)

Víziközmű-rendszerek közötti vízáradási pontok meghatározása

Zalagyömörő, Gógánfa Dabronc, Hetvefő, Zalaerdőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Ulk, Rigács, Megyer, Zalamegyes ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távvezeték az Ulk, Rigács, Megyer, Zalamegyes ivóvízellátó víziközmű-rendszert ellátó, lecsatlakozó vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Hetvefő, Zalaerdőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Keléd ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T2 távvezeték végén, a kelédi betápláló vízvezetékre telepített vízmérőhely.

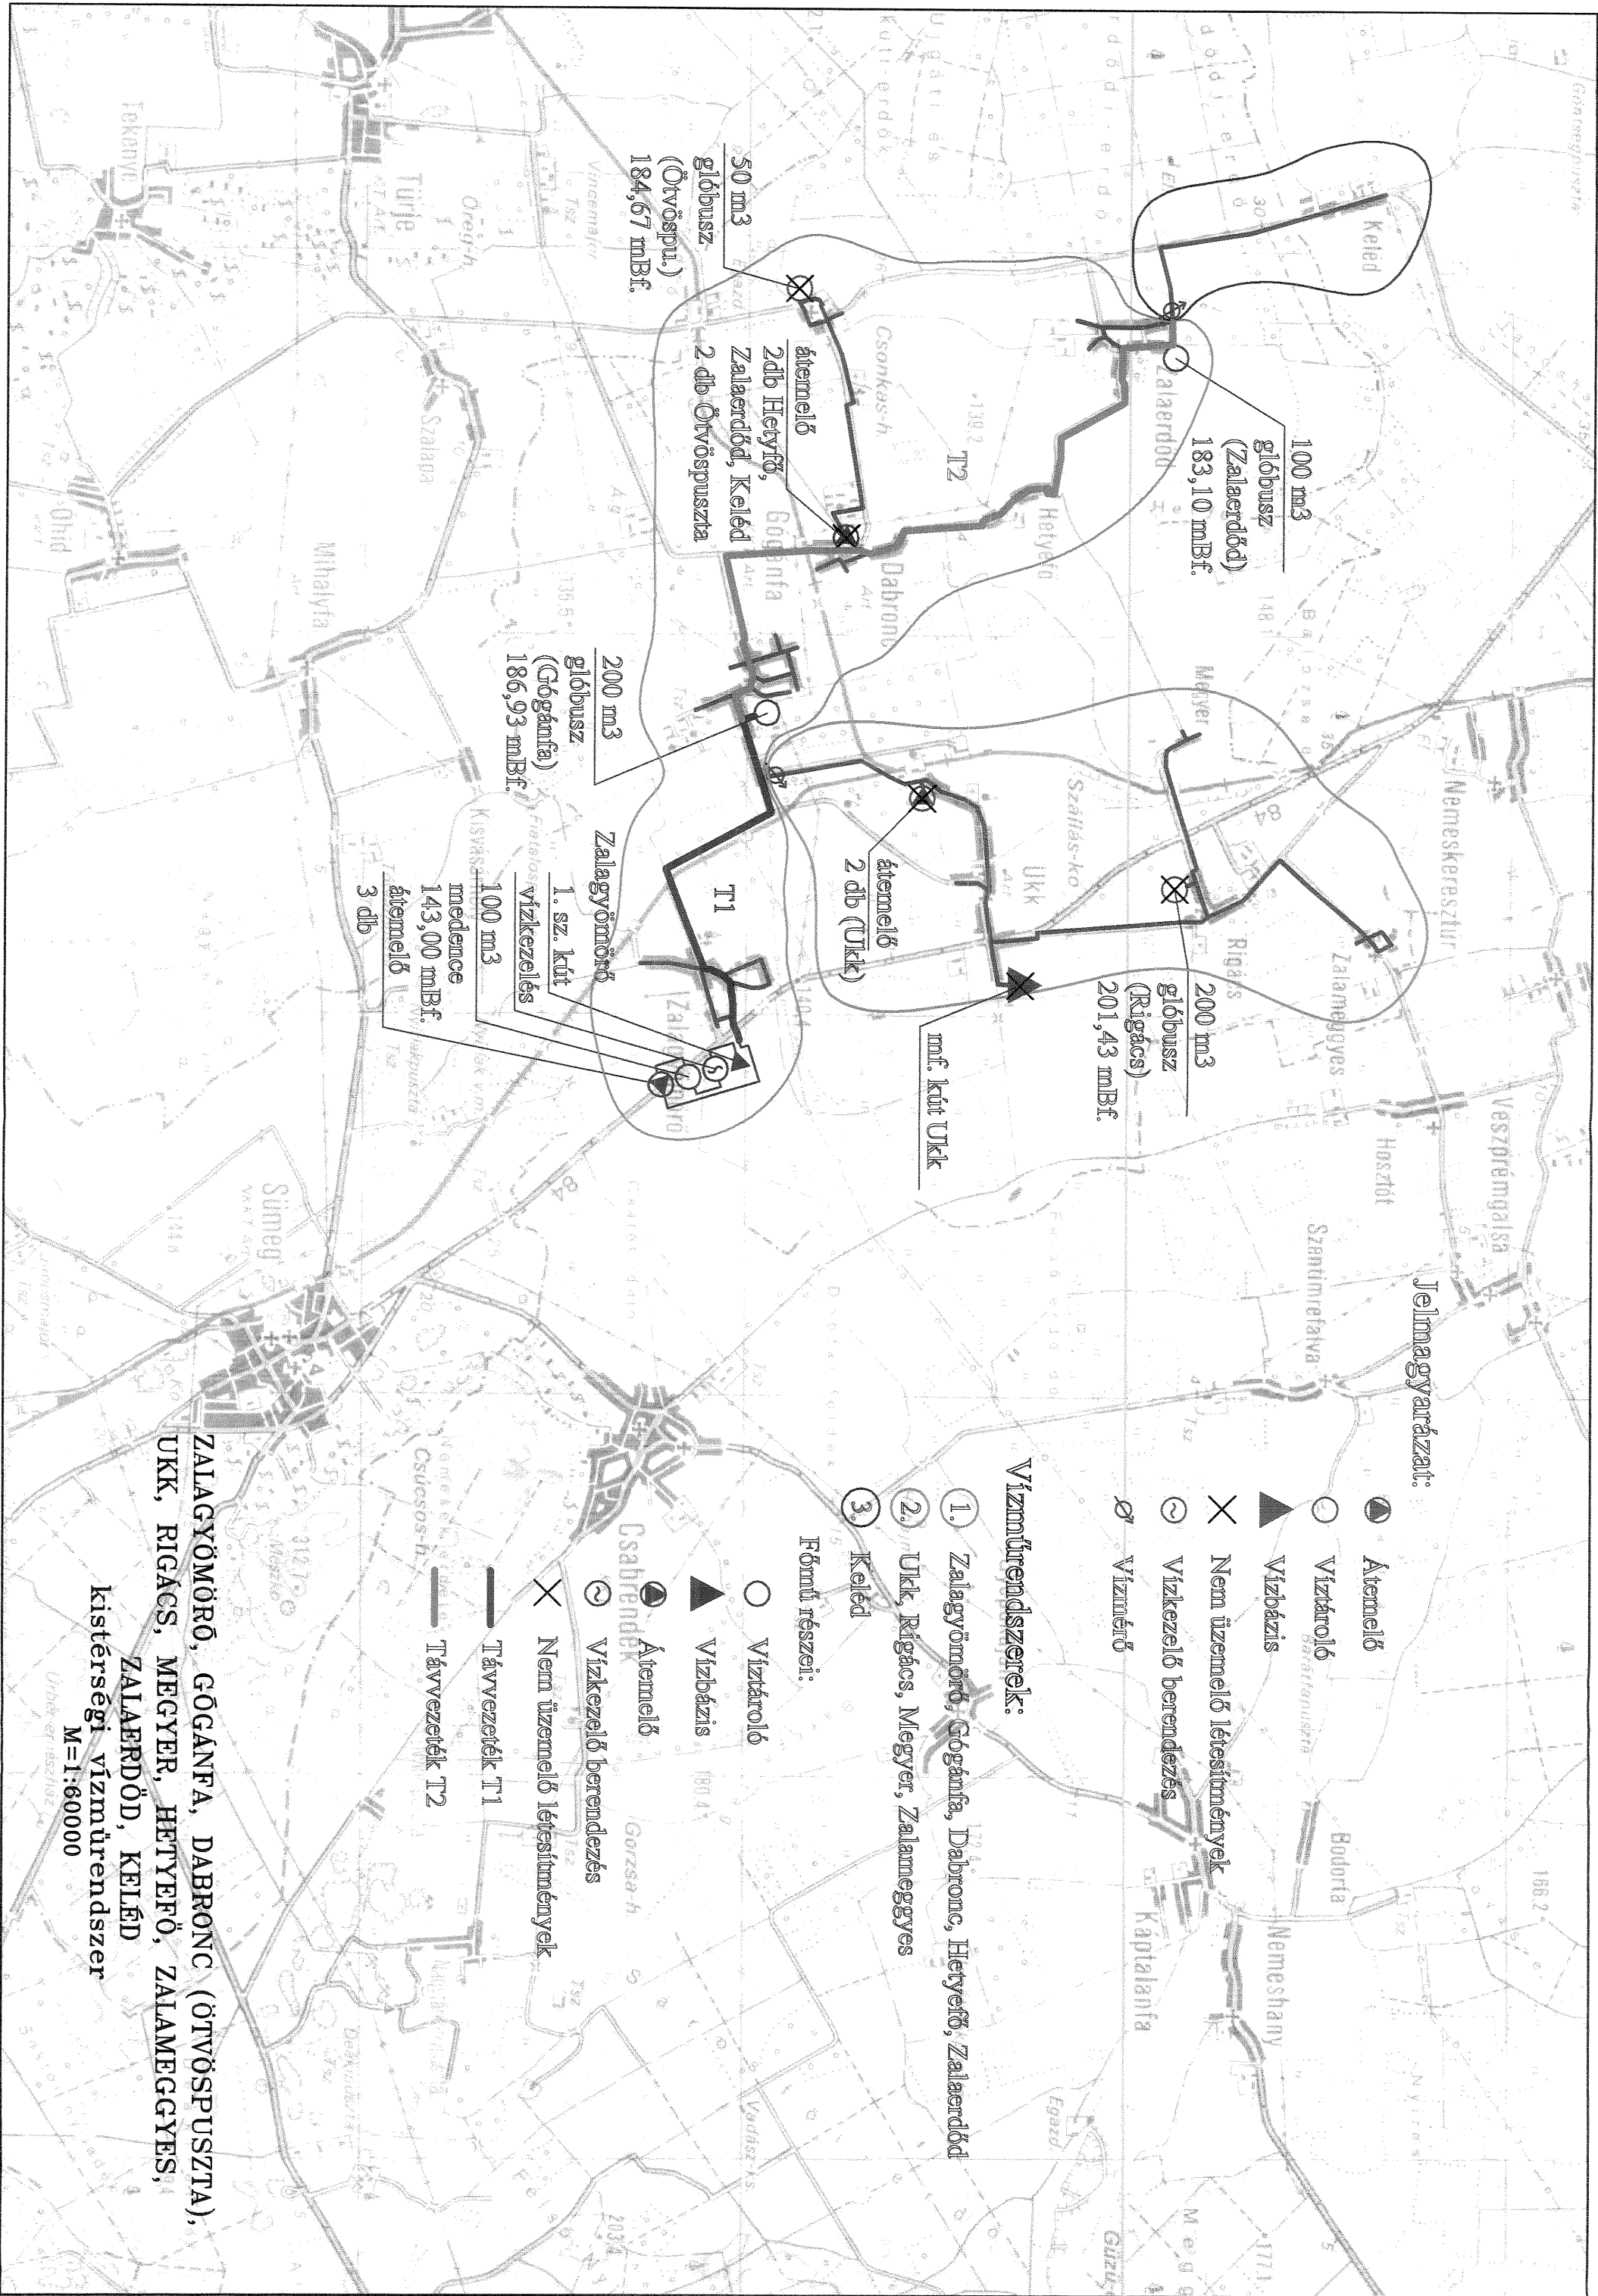

Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc (Ötvöspuszta), Ukk, Rigács, Megyer, Hetyefő, Zalameggyes, Zalaerdőd, Keléd kistérségi vízműrendszer igénybevételi mátrix

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix															
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)														
	1. VR										2. VR				3. VR
	Zalagyömörő	Gógánfa	Dabronc	Ukk	Rigács	Megyer	Hetyefő	Zalameggyes	Zalaerdőd	Keléd	Ukk	Rigács	Megyer	Zalameggyes	Keléd
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³	61 780,1	221 858,5	64 326,3	52 584,3	23 254,8	4 531,5	11295,1	6497,6	36683,8	7837,6					
Zalagyömörő 1. sz. kút	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van
Zalagyömörő 100 m ³ medence	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Zalagyömörő átemelő 3 db	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Gógánfa 200 m ³ glóbusz	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Dabronc átemelő 2 db (Ötvös pusztá felé)			100,0												
Dabronc átemelő 2 db (Hetyefő felé)							20,3		65,7	14,0					
Zalaerdőd 100 m ³ glóbusz		64,9	18,8				3,3		10,7	2,3					
T1	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
T2		64,9	18,8				3,3		10,7	2,3					

EF- ellátásért felelős

VR-víziközmű rendszer